

SZCZEGÓŁ


zał. Nr 6.2

POŁĄCZENIE ŚCIEKU BETONOWEGO

Z NAWIERZCHNIĄ

1 : 10

0 + 025 - 0 + 110

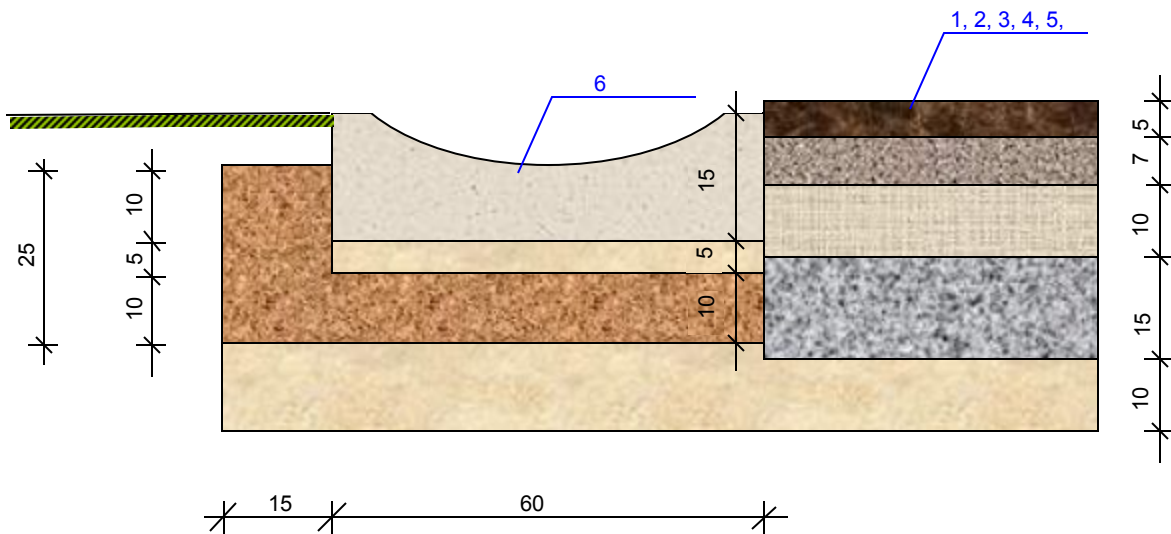

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI :

1. W-w a ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej beton asfaltowy gr. 5 cm o stabilności min 5,5 kN
- średnioziarnista 0/12,8 mm
2. W-w a wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75kg/m²- beton asfaltowy 0/16 mm o stabilności min 8 kN
3. W-w a górna podbudowy gr 10 cm z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka 0-31,5 mm
4. Dolna w-w a podbudowy gr. 15 cm z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie
5. W-w a odsączająca gr 10 cm z piasku
6. Projektowany ściek z elementów prefabrykowanych 60x50x15 na ławie betonowej z oporem - beton klasy B-15

Przebudowa drogi gminnej
w m. Drzewce
INWESTOR :
GMINA PONIEC
ul. Rynek 24 64-125 PONIEC
PROJEKTANT:
mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak
upr. proj. Nr 341/82/Lo