


# Przekrój normalny 1 : 50

zał. Nr 3

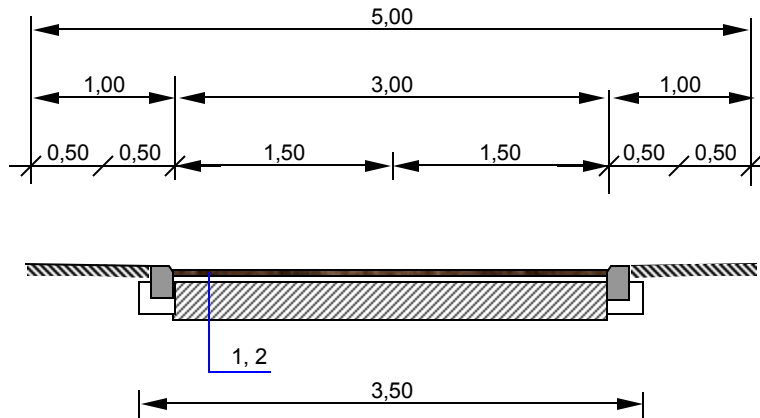

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1. W-w a ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>
2. Istniejąca nawierzchnia

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w PONIECU
INWESTOR : GMINA PONIEC ul. Rynek 24 64-125 PONIEC
PROJEKTANT: