


proj. szafka
kablowo-pomiarowa
w granicy działki
(odrębne opracowanie)

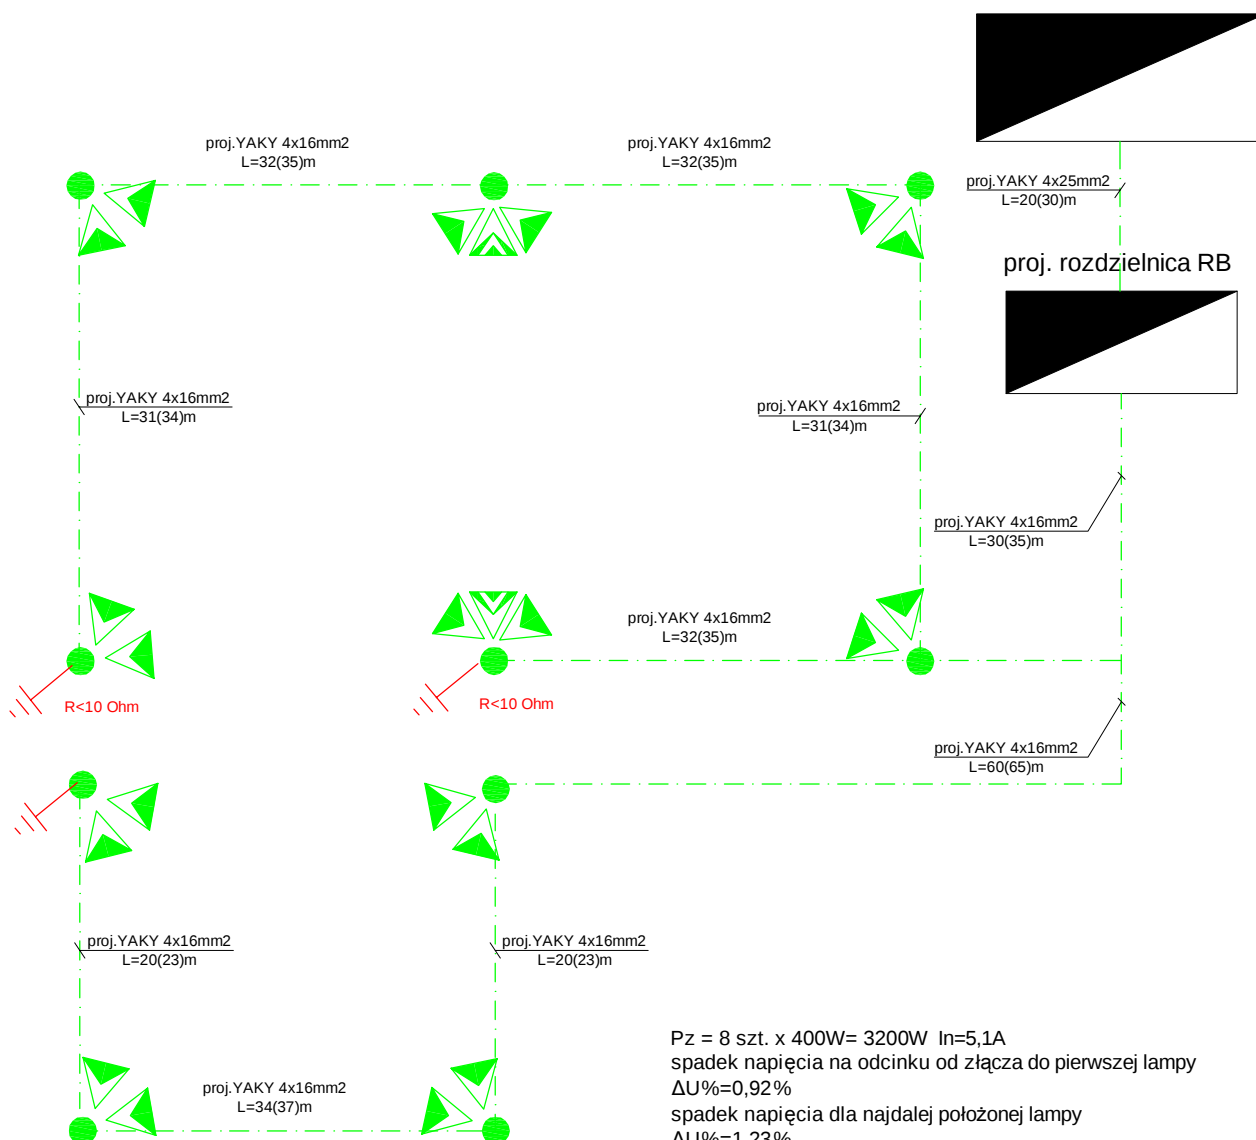

Pz = 8 szt. x 400W= 3200W In=5,1A
spadek napięcia na odcinku od złącza do pierwszej lampy
 $\Delta U\%=0,92\%$
spadek napięcia dla najdalej położonej lampy
 $\Delta U\%=1,23\%$
Pz = 12 szt. x 400W + 2 szt. x 250W= 5300W In=8,4A
spadek napięcia na odcinku od złącza do pierwszej lampy
 $\Delta U\%=0,98\%$
spadek napięcia dla najdalej położonej lampy
 $\Delta U\%=1,54\%$

LEGENDA:

-  oprawa halogenowa asymetryczna 400W montowana na słupie 9 m.
-  oprawa halogenowa asymetryczna 250W montowana na słupie 9 m.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I WYKONASTWA ELEKTRYCZNEGO			64-100 LESZNO ul.WOŁODYJOWSKIEGO 27 tel.(065)529-01-13 NIP 697-10-71-922 Regon 410200279			temat opracowania:			MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"						
rysunek :	Schemat ideowy instalacji światlenia					skala:		---		data :		czerwiec 2008	nr rys.:	3/E	
adres obiekту :	Poniec dz. nr 448, 436/6					inwestor :	Gmina Poniec								
projektant :	Ryszard Dolczewski			branza	elektryczna		nr uprawn.	629/84/Lo, 347/82/Lo		podpis					
sprawdzający :	---				elektryczna										
opracował :	Alina Korytowska				elektryczna										