


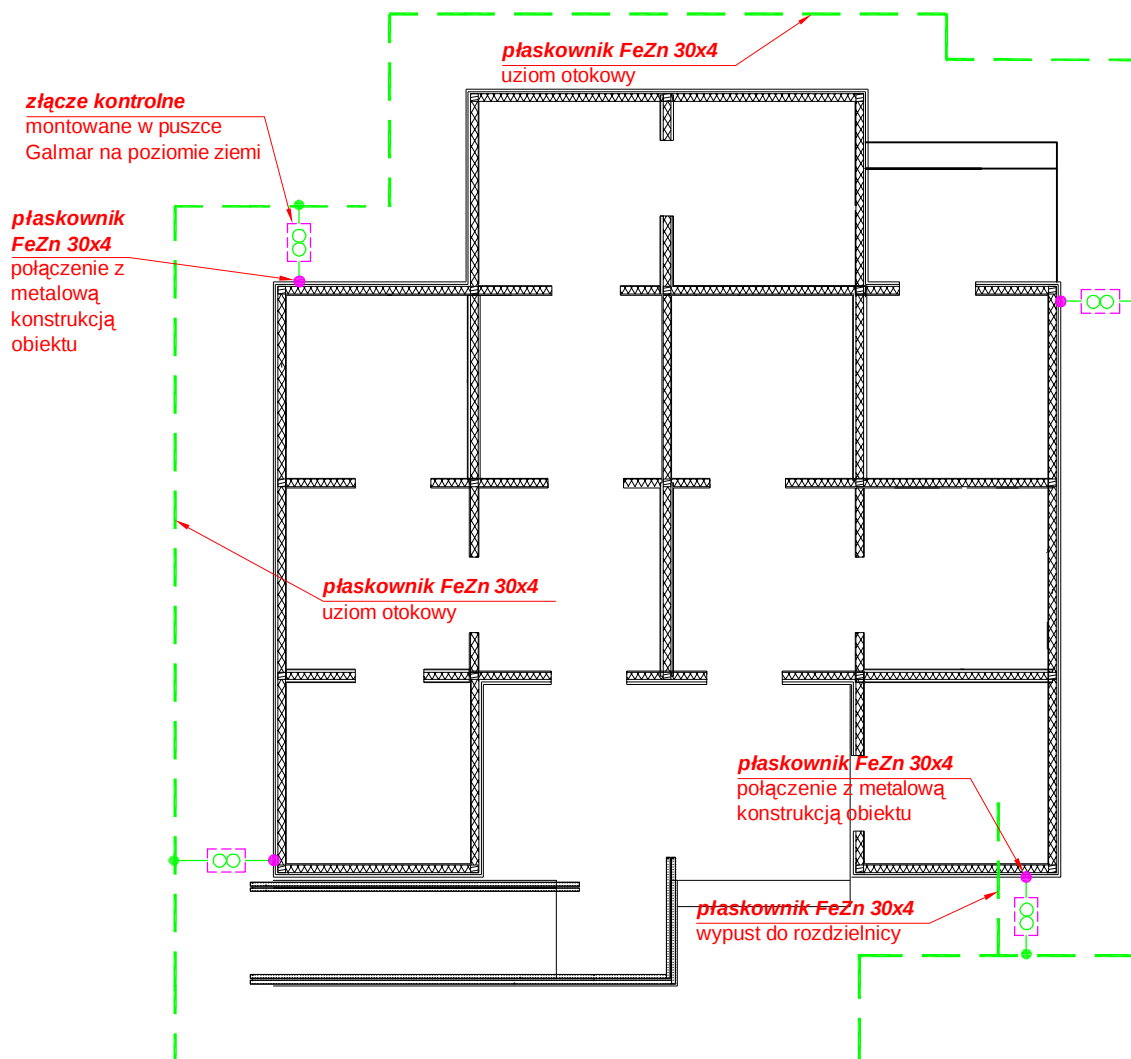

LEGENDA:

- płaskownik FeZn 30x4 - uziom otokowy
- drut FeZn Ø8 - przewód opasający
- X złącze kontrolne w puszcze Galmar montowane na poziomie ziemi

UWAGI:

Instalacja uziemienia:

1. Uziom wykonać jako otokowy wykonany płaskownikiem FeZn 30x4 układanym w ziemi na głębokości 70 cm i minimum 1 m od budynku.
2. Rezystancja wypadkowa uziomu $R \leq 15 \text{ Ohm}$.

Instalacja odgromowa:

1. Jako z wody poziome wykorzystać blachę zewnętrzną pokrycia dachowego
2. Rolę przewodów odprowadzających pełnić będzie metalowa konstrukcja budynku.
3. Konstrukcję budynku łączyć z uziemieniem poprzez złącza kontrolne montowane w puszkach GALMAR na poziomie ziemi.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I WYKONANIA ELEKTRYCZNEGO		64-100 LESZNO ul. WOŁODYJOWSKIEGO 27 tel. (065) 529-01-13 NIP 697-10-71-922 Regon 410200279	temat opracowania:	BOISKA SPORTOWE Z ZAPLECZEM "ORLIK 2012"		
rysunek :	Instalacje uziemienia i odgromowa		skala:	1:100	data :	czerwiec 2008
adres objektu :	Poniec dz. nr 448, 436/6		inwestor :	Gmina Poniec		
projektant :	Ryszard Dolczewski	branza	elektryczna	nr uprawn.	629/84/Lo, 347/82/Lo	podpis
sprawdzający :	---		elektryczna			
opracował :	Alina Korwtowska		elektryczna			

nr rys.: **4/E**