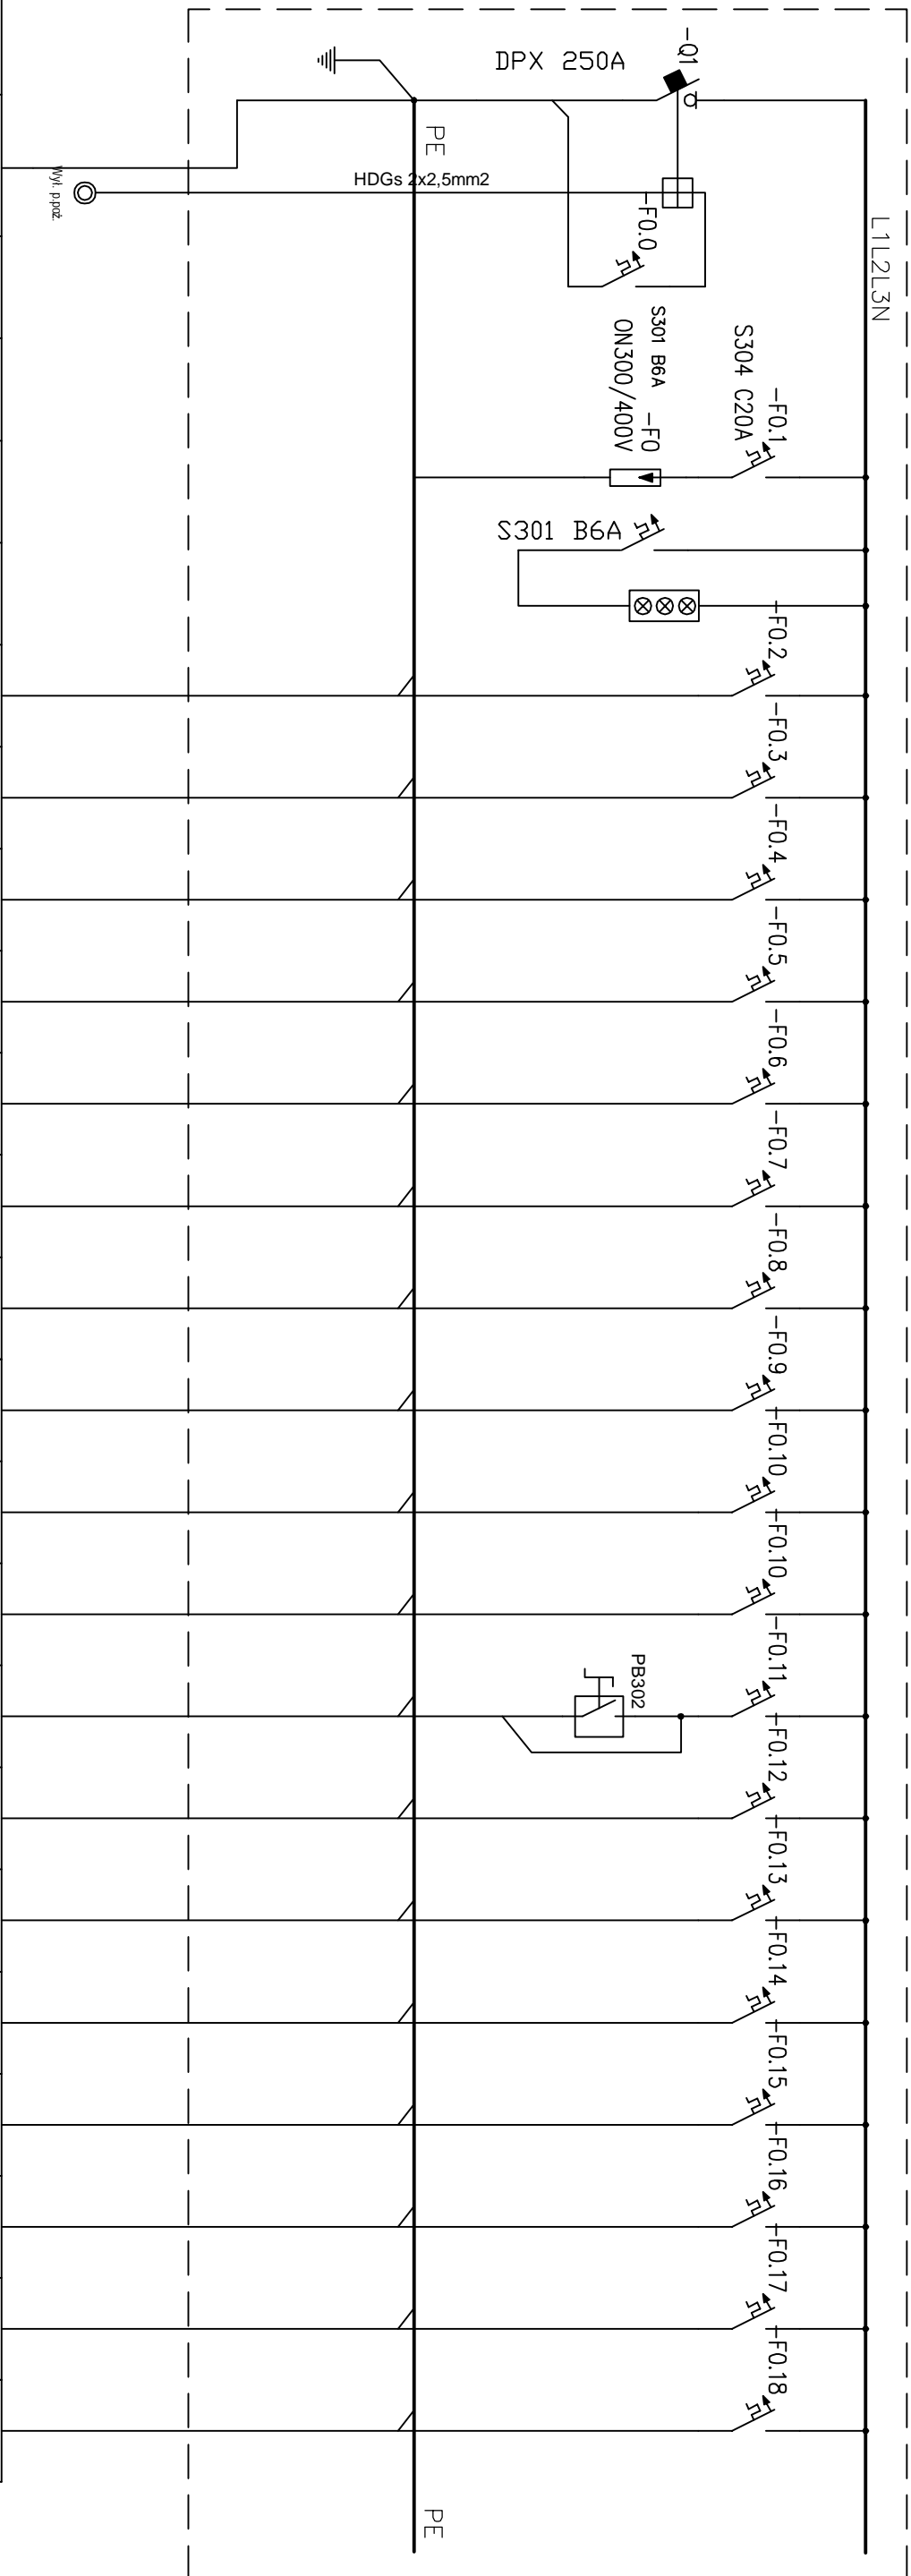



TABLICA TG CZ.1

[illegible]

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

<p>" S T U D I O</p> <p>ul. Księżowej 1adwng1-48/2 61-872 POZNAN tel. (0-61) 852-94-80</p> 	<p>Polec. ul. Księżowej 7 Działek nr 1188/1, 1189/3, 1189/5, 1189/6 Przebudowa zespołu budowlanych poszypialnych na przedszkole</p> <p>BUDYNEK NR 3, 8 Tablica TG - schemat zasilania cz. 1 Projekt adaptacji.</p>	<p>E</p>	<p>PW</p>
<p>Autor: Projektant: Upr. nr 899861o Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 820661o</p>	<p>Arch. M. Małeszcza Inż. Zenon Pindara mgr inż. Leszek Planka inż. Kazimierz Pawlicki</p>	<p>Brak</p>	<p>9/E</p>