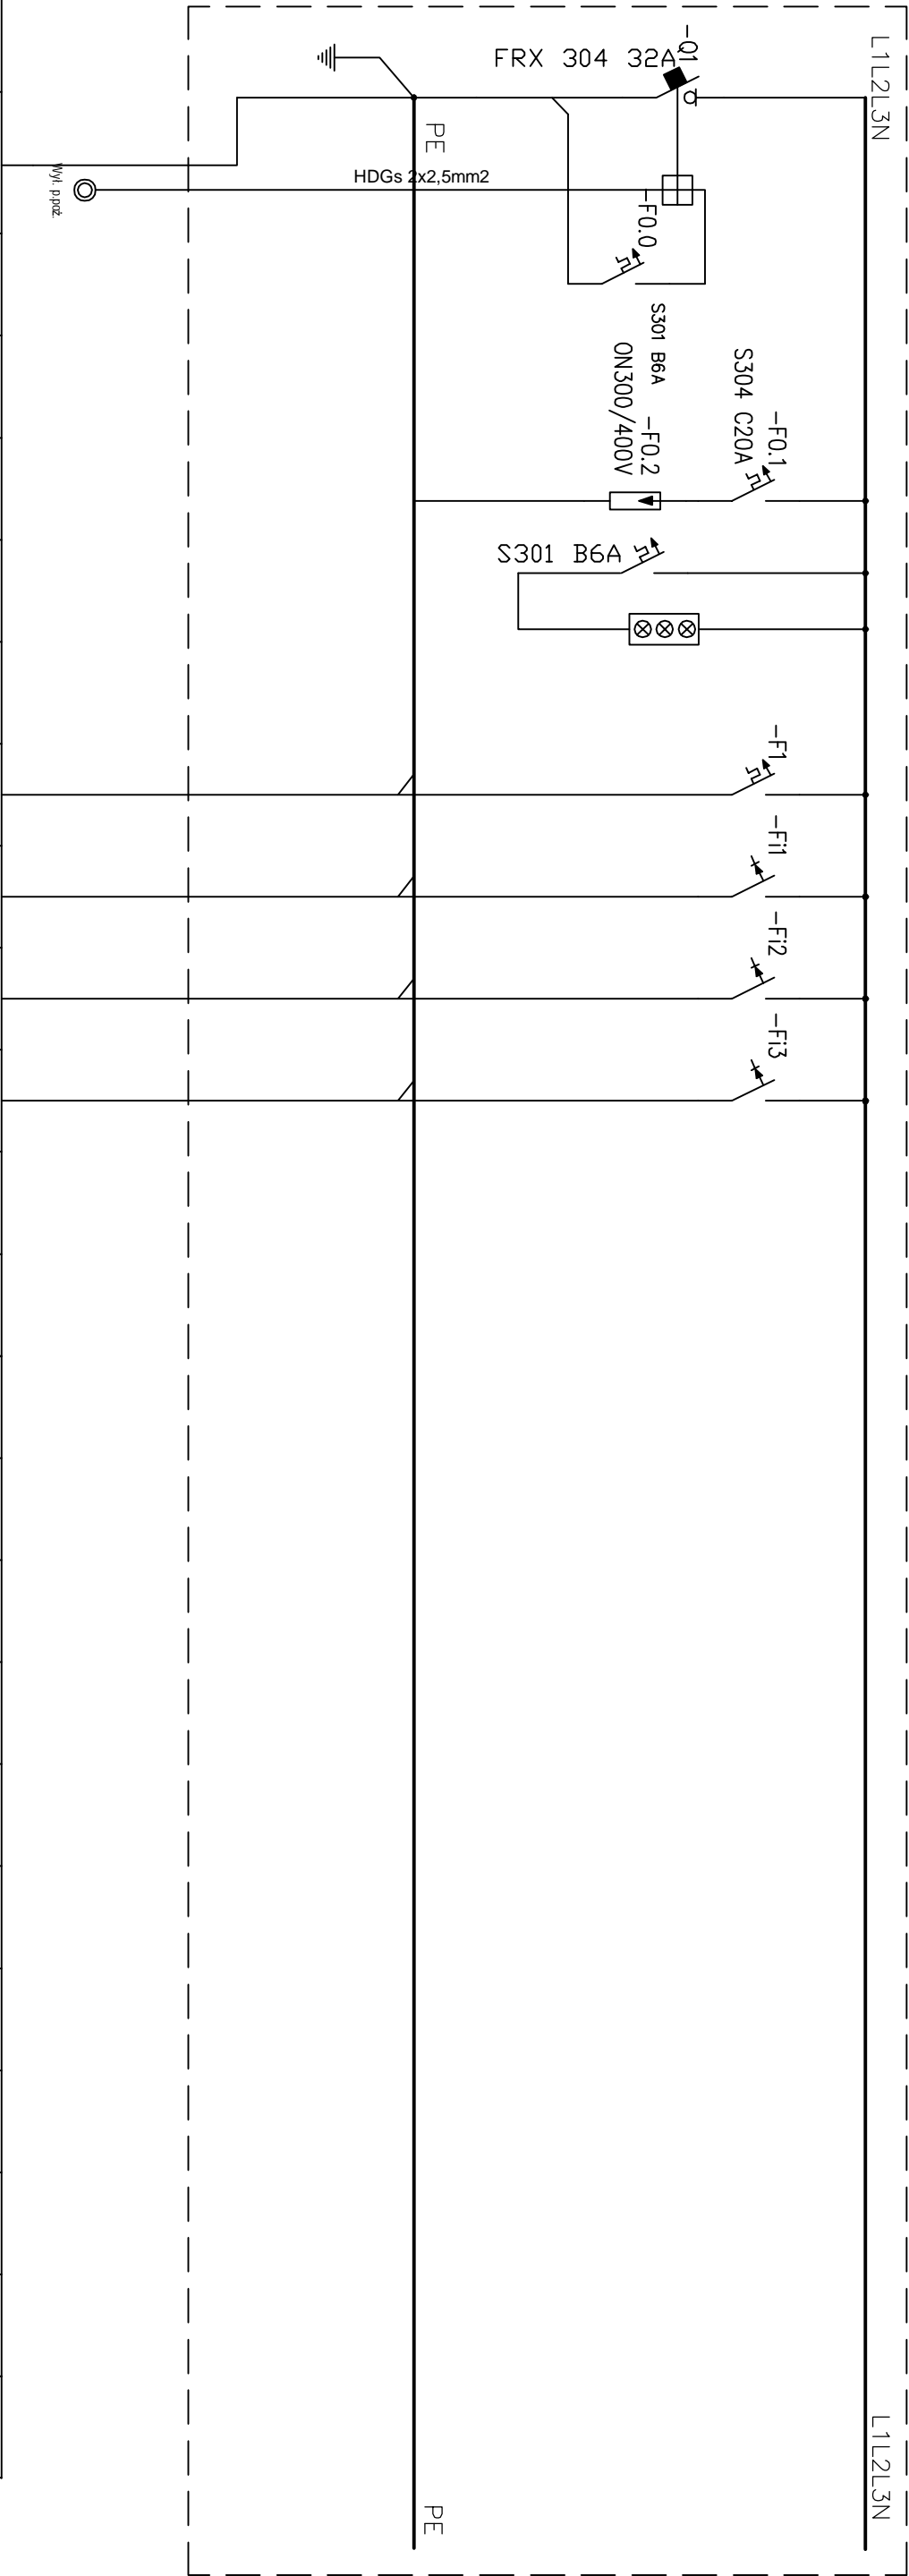



TABLICA RK

[illegible]

Zastosowano ochronę przeciwpiorażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

<p>" S T U D I O ul. Królowej Jadwigi 482 61-872 POZNAN tel. (0-61) 852-94-80</p> 	<p>Pomoc ul. Kodanowskiej 7 Dzielnik nr 11891, 11893, 11895, 11896 Przebudowa zaspotu uodupnionk pospólnych na przedszkole</p>	E
<p>Autor: Projektant: Upr. nr 89906/L0 Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 820/66/L0</p>	<p>BUDYNEK NR 3, 8 Tablica RK - schemata zasilania Projekt adaptacji.</p>	<p>PW 10.2012</p>
<p>Arch. M. Maliszka Inż. Zenon Pindara mgr inż. Leszek Pankla inż. Kazimierz Pawlicki</p>		17/E