


Zastosowano ochronę przeciwpiorazeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

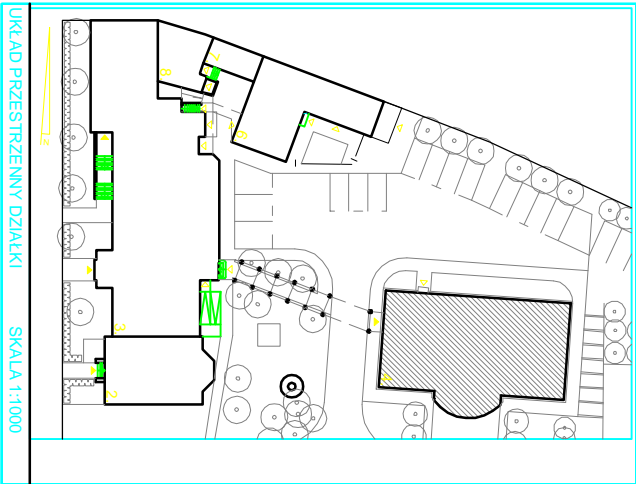

” S T U D I O M ”		Portec, ul. Kościuszki 7 Działki nr 11881, 11883, 11885, 11886 Przebudowa zespołu budynków poszypianych na przedziale	E	PW
ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80		BUDYNEK NR 4 Instalacja odgromowa Projekt adaptacji	1:100	10.2012
Autor: Projektant: Upr. nr 898/86Lo Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 82086Lo		Arch. M. Małyszka mgr inż. Zenon Pindera inż. Kazimierz Pawlicki		21/E