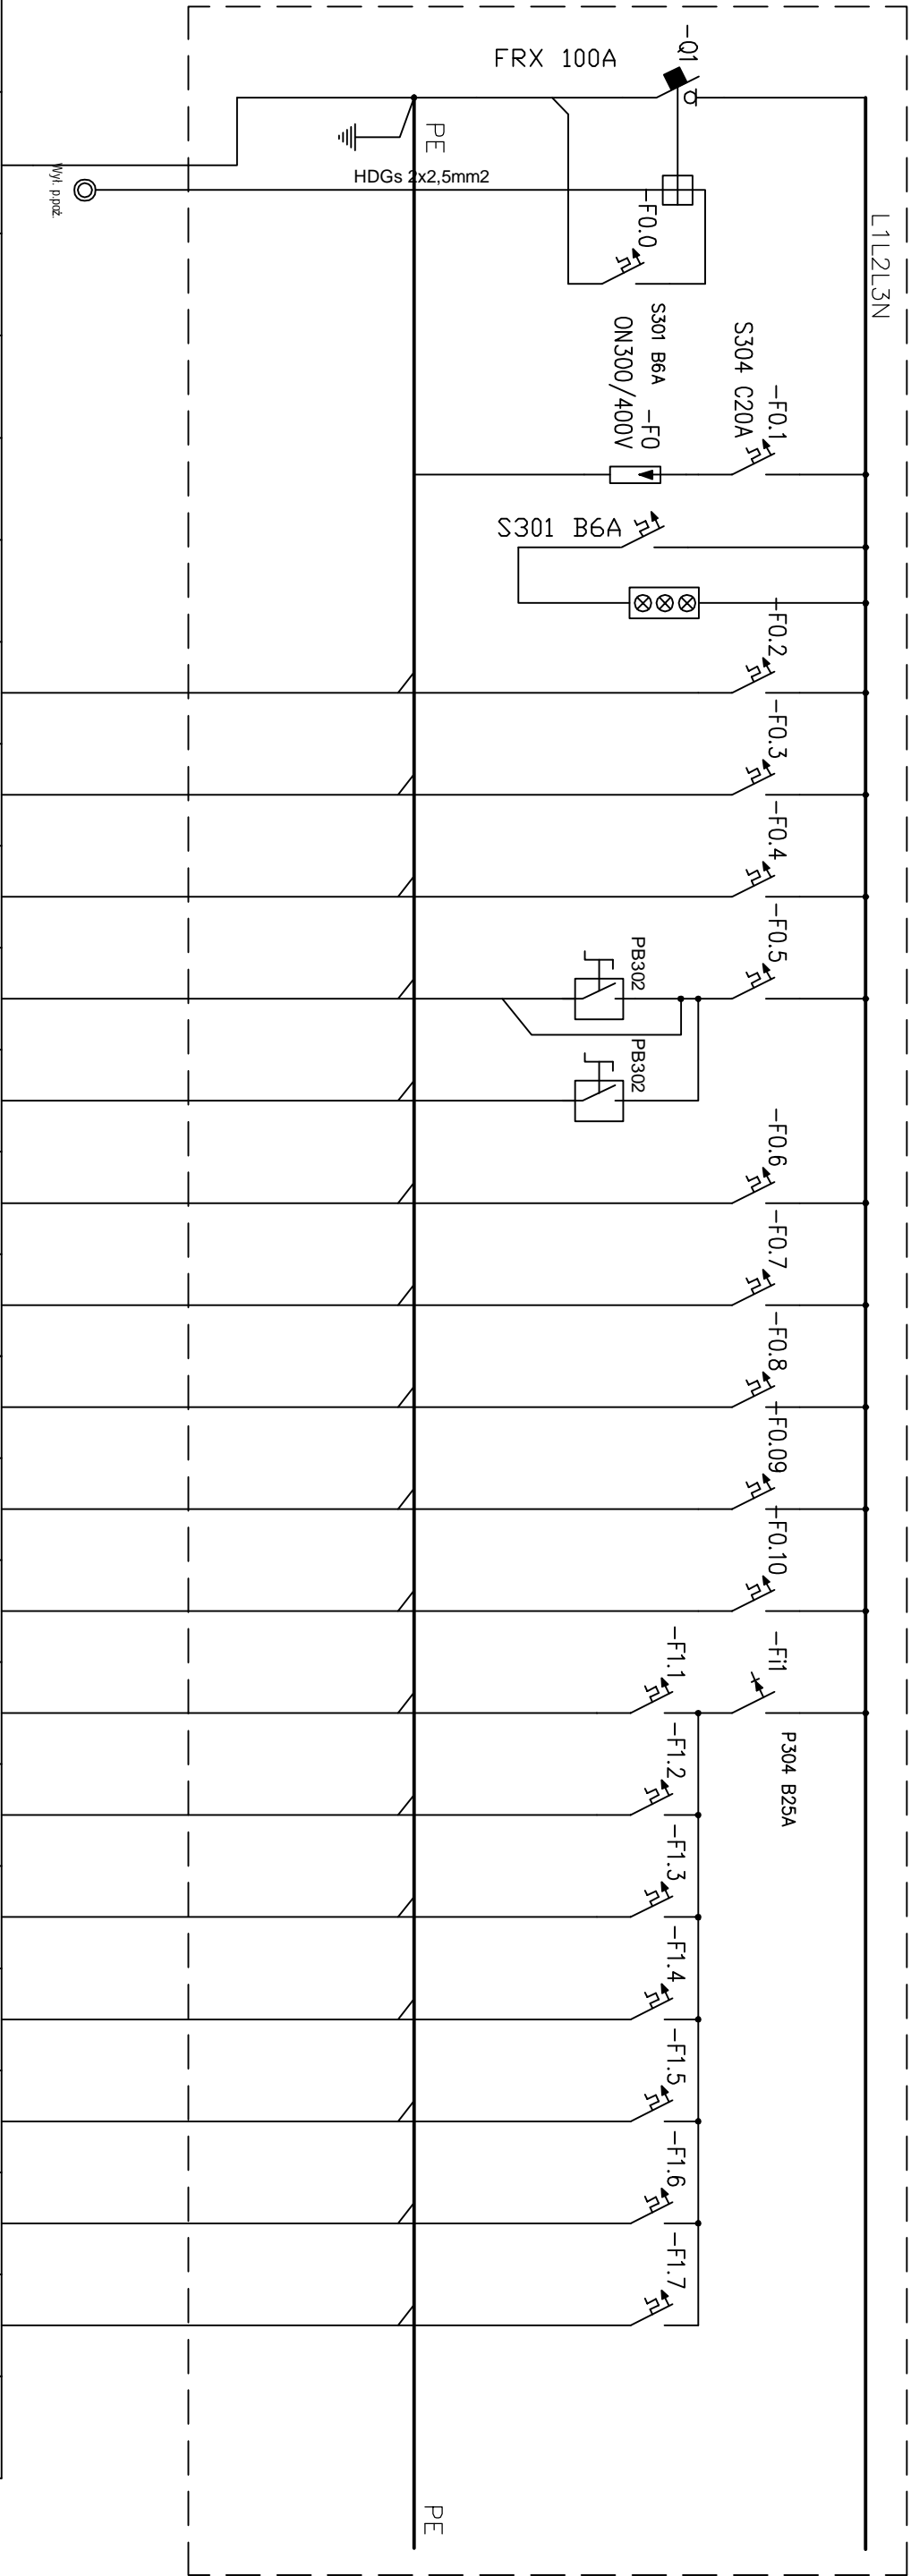



TABLIKA T5 CZ. 1

[illegible]

Zastosowano ochronę przeciwpiorazeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

" S T U D I O ul. Królowej Jadwigi 482 61-872 POZNAN tel. (0-61) 852-94-50		Polec. ul. Królcza 47 Działki nr 1188/1, 1188/3, 1188/5, 1188/6 Przedmiotowa zaspoł budynków gospodarskich na przeznacze	E	PW
		BUDYNEK NR 4 Tablica T5 - schemat zasilania cz.1 Projekt adaptacji	BRAK	10.2012
Autor: Projektant: Upr. nr 898985/L0 Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 820/86/L0	Arch. M. Maleszka inż. Zenon Pindora mgr inż. Leszek Planka inż. Kazimierz Pawlicki	22/E		