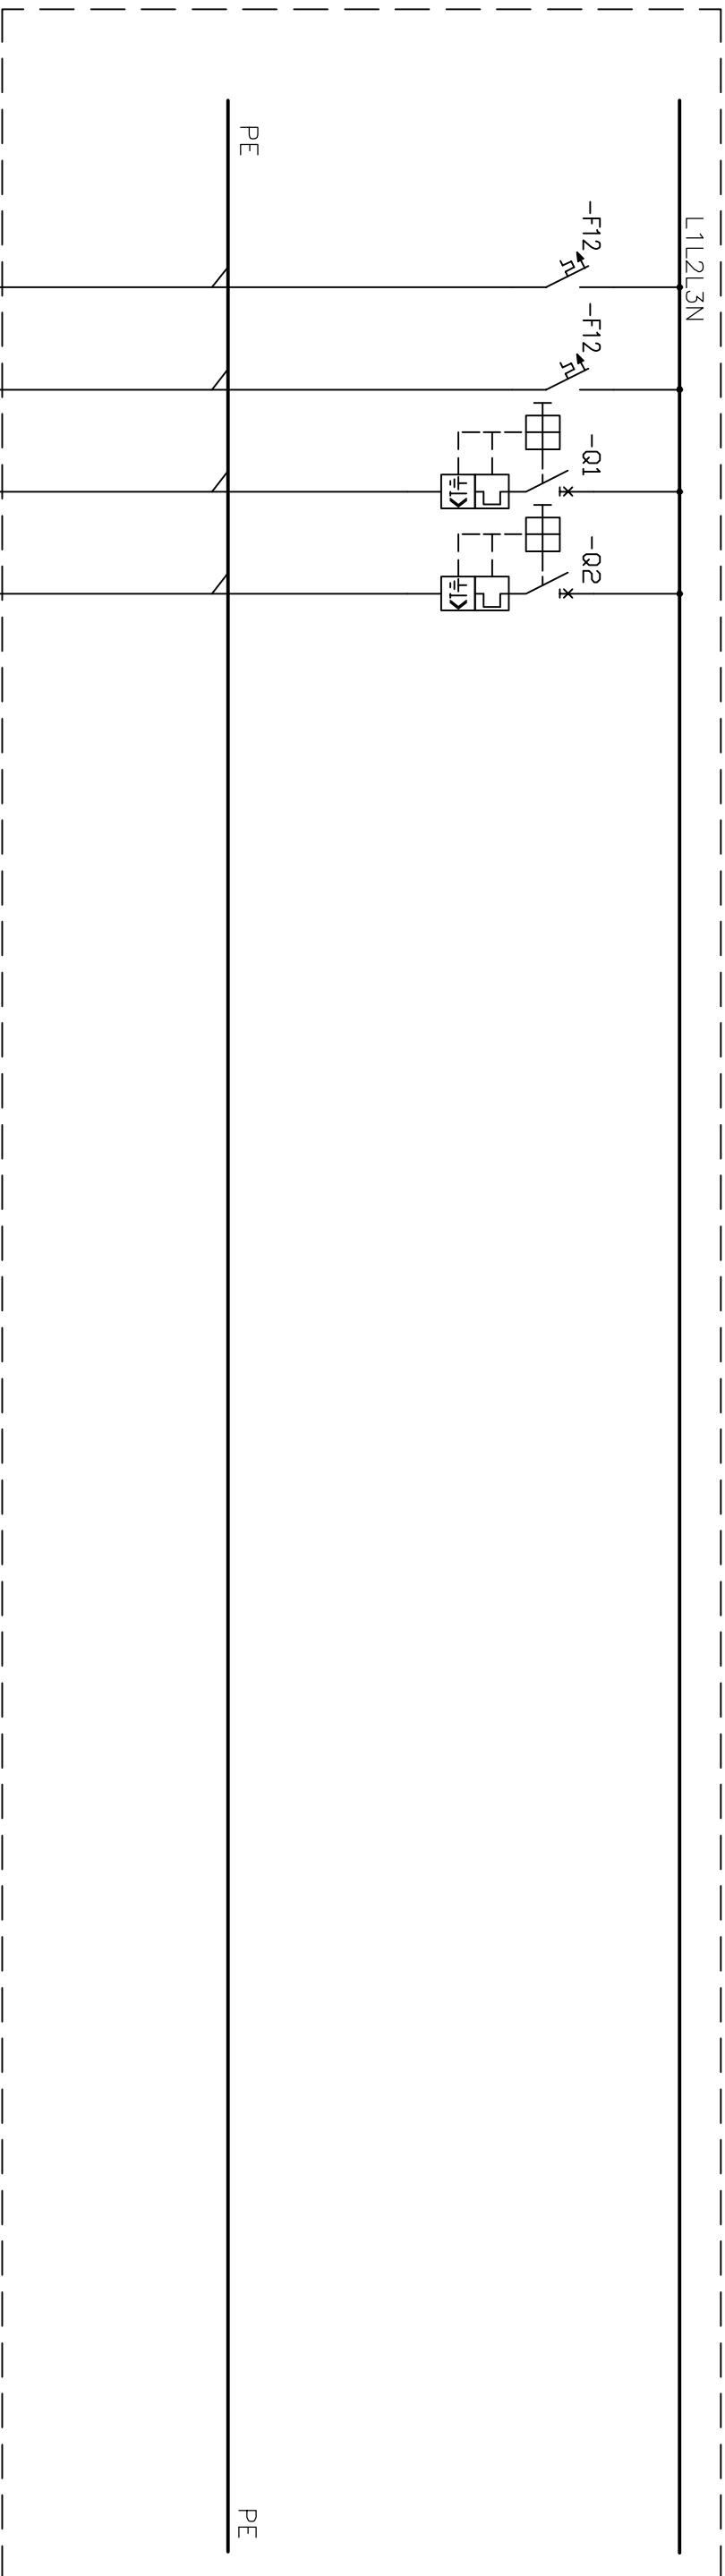



## TABLICA T5 CZ.2

[illegible]

Zastosowano ochronę przeciwpiorazeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41

układ sieciowy TN - S

<p><b>" S T U D I O M "</b></p> <p>ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAN tel. (0-61) 852-94-80</p> 	<p>Portec, ul. Kościuski 7 Dzielnik nr 1188/1, 1188/3, 1188/5, 1188/6 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole</p>	<b>E</b>	<b>PW</b>
	<p>BUDYNK NR 4 Tablica T5 - schemat zasilania cz.2 Projekt adaptacji</p>	<b>BRAK</b>	<b>10.2012</b>
<p><b>Autor:</b> Projektant: Upr. nr 898/86/Lu Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 820/86/Lu</p>	<p>Arch. M. Maleszka inż. Zeron Pindara mgr inż. Leszek Pankra inż. Kazimierz Pawlicki</p>		<b>23/E</b>