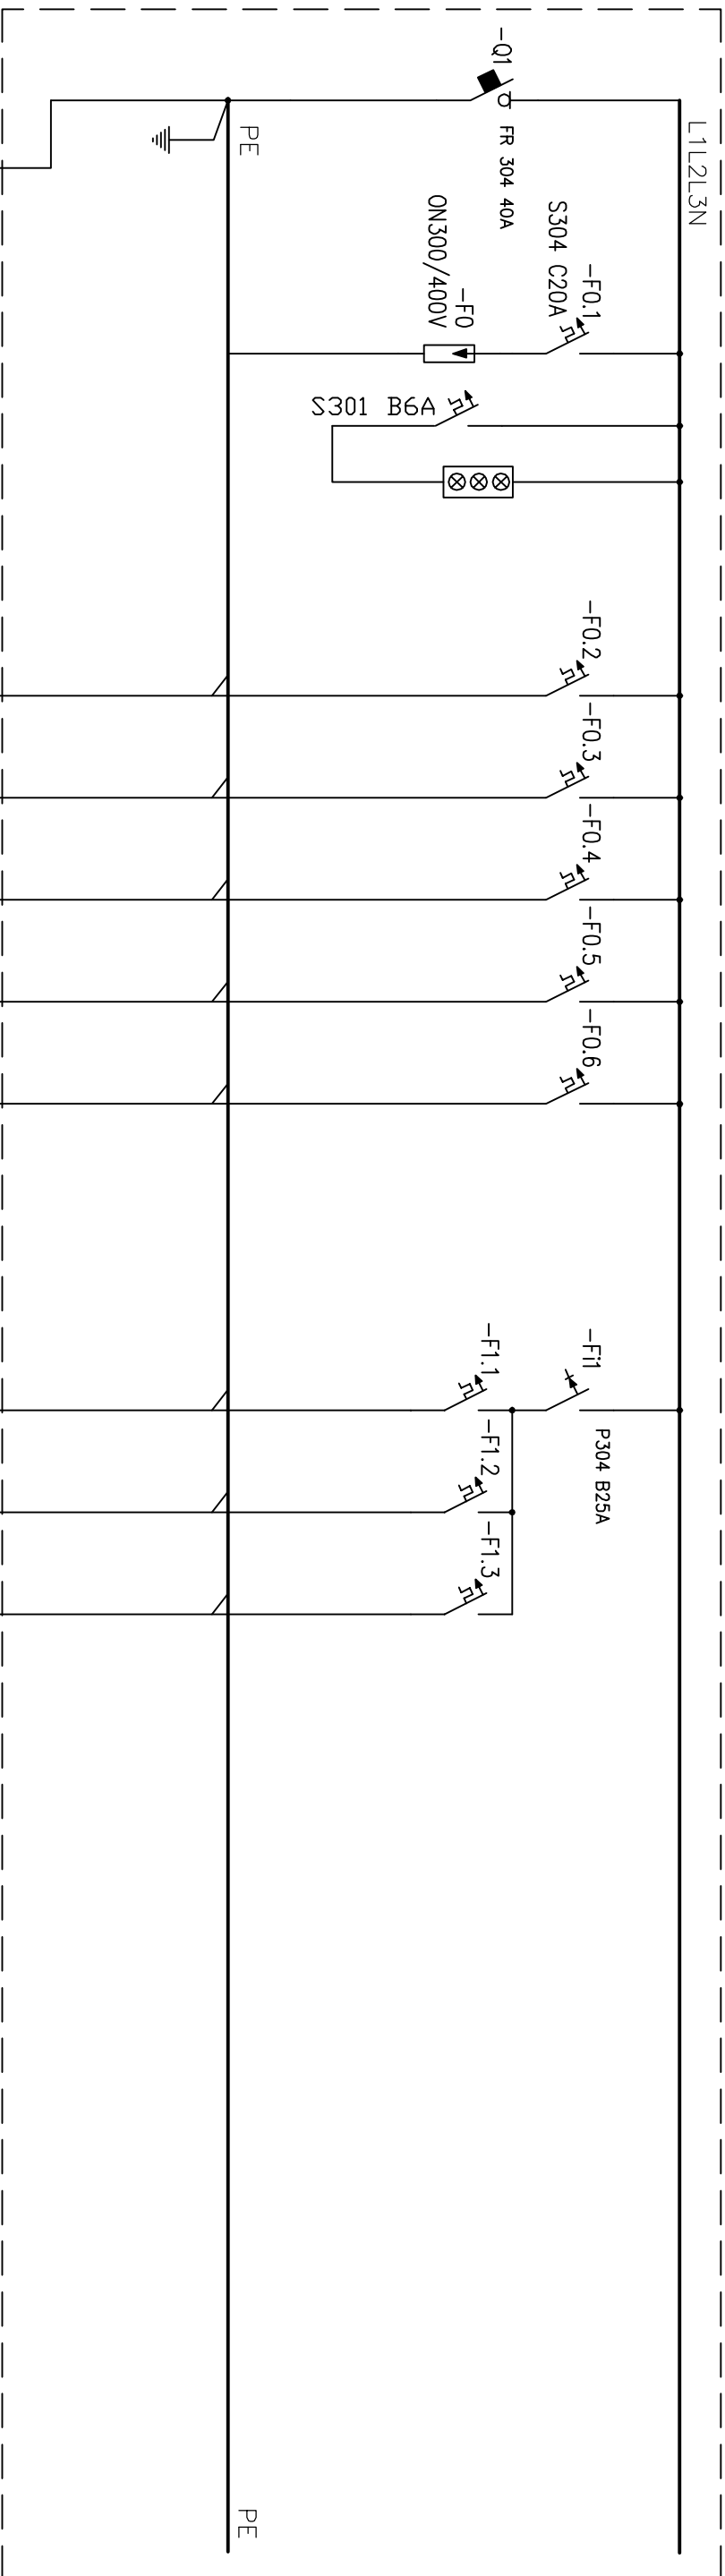



TABLICA T5.2

[illegible]

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

<p>" S T U D I O M "</p> <p>ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80</p> 	<p>Poniec, ul. Kościuszkij 7 Działki nr 1189/1, 1189/2, 1189/5, 1189/6 Przebudowa zespołu budynków pospólnych na mieszkalne</p>	<p>E</p>	<p>PW</p>
<p>Autor: Projektant: Upr. nr 898/86/Ld Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 820/86/Ld</p>	<p>Arch. M. Małyszka inż. Zenon Prindera mgr inż. Leszek Pianka inż. Kazimierz Pawlicki</p>	<p>BRAK</p>	<p>10.2012</p>
<p>24/E</p>			