
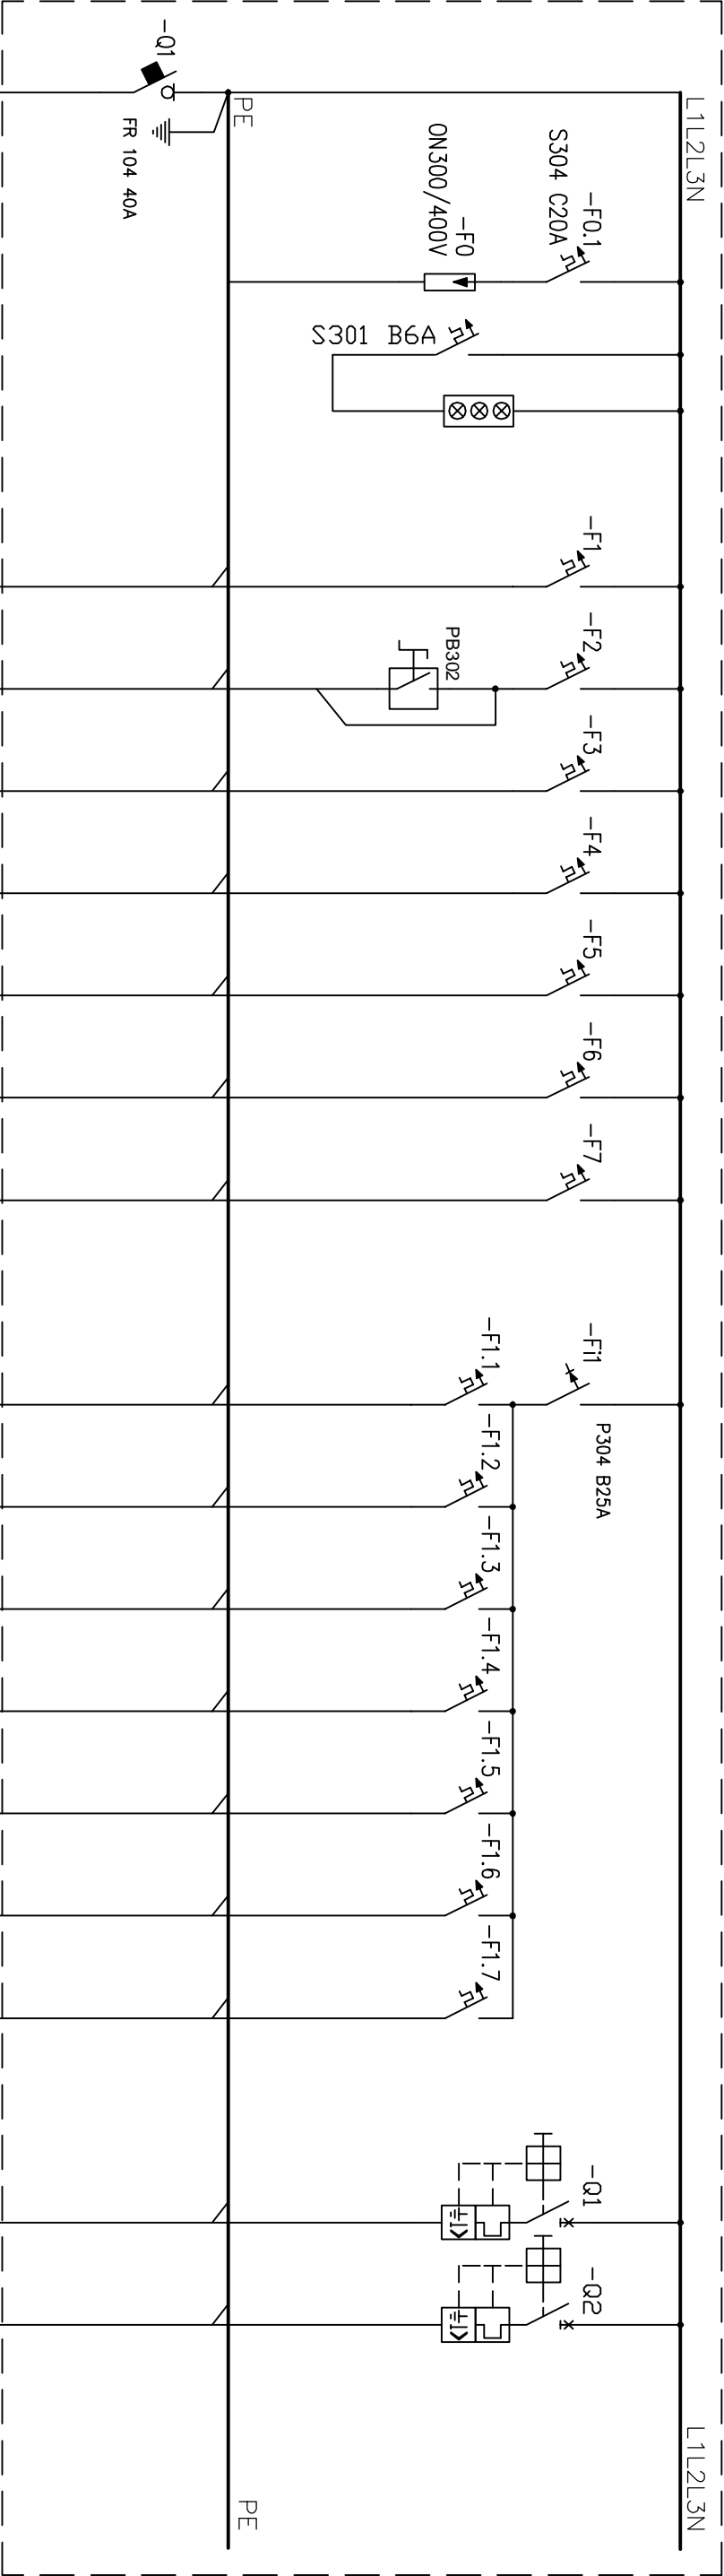


TABLICA T1



OBWÓD				OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.	OŚW.	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V	Gn. 230V	Wentylator wywiewny	Wentylator wywiewny	
NUMER OBWODU				O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	W1	W2	
ZABEZPIECZENIE		.	.	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	S301 B10A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	S301 B16A	M250	M250	
TPR PRZEWODU	VDY			VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	VDY2o	
PRZĘKRÓJ	5x10mm <sup>2</sup>			5x1,5mm <sup>2</sup>	5x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	5x1,5mm <sup>2</sup>	5x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	

Zastosowano ochronę  
przeciwporażeniową poprzez szybkie  
samoczynne wyłączenie zasilania  
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41  
układ sieciowy TN - S

" S T U D I O M "		Poniec, ul. Kosciuszki 7 Działki nr 1189/1, 1189/3, 1189/5, 1189/6 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole BUDYNEK NR 3, 8 Tablica T1 - schemat zasilania Projekt adaptacji:		E	PW
ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80				Brak	
Autor: Projektant: Upr. nr 89886Lo Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 82086Lo		Arch. M. Małyszka Inż. Zenon Pindara mgr inż. Leszek Pianka inż. Kazimierz Pawlicki		13/E	