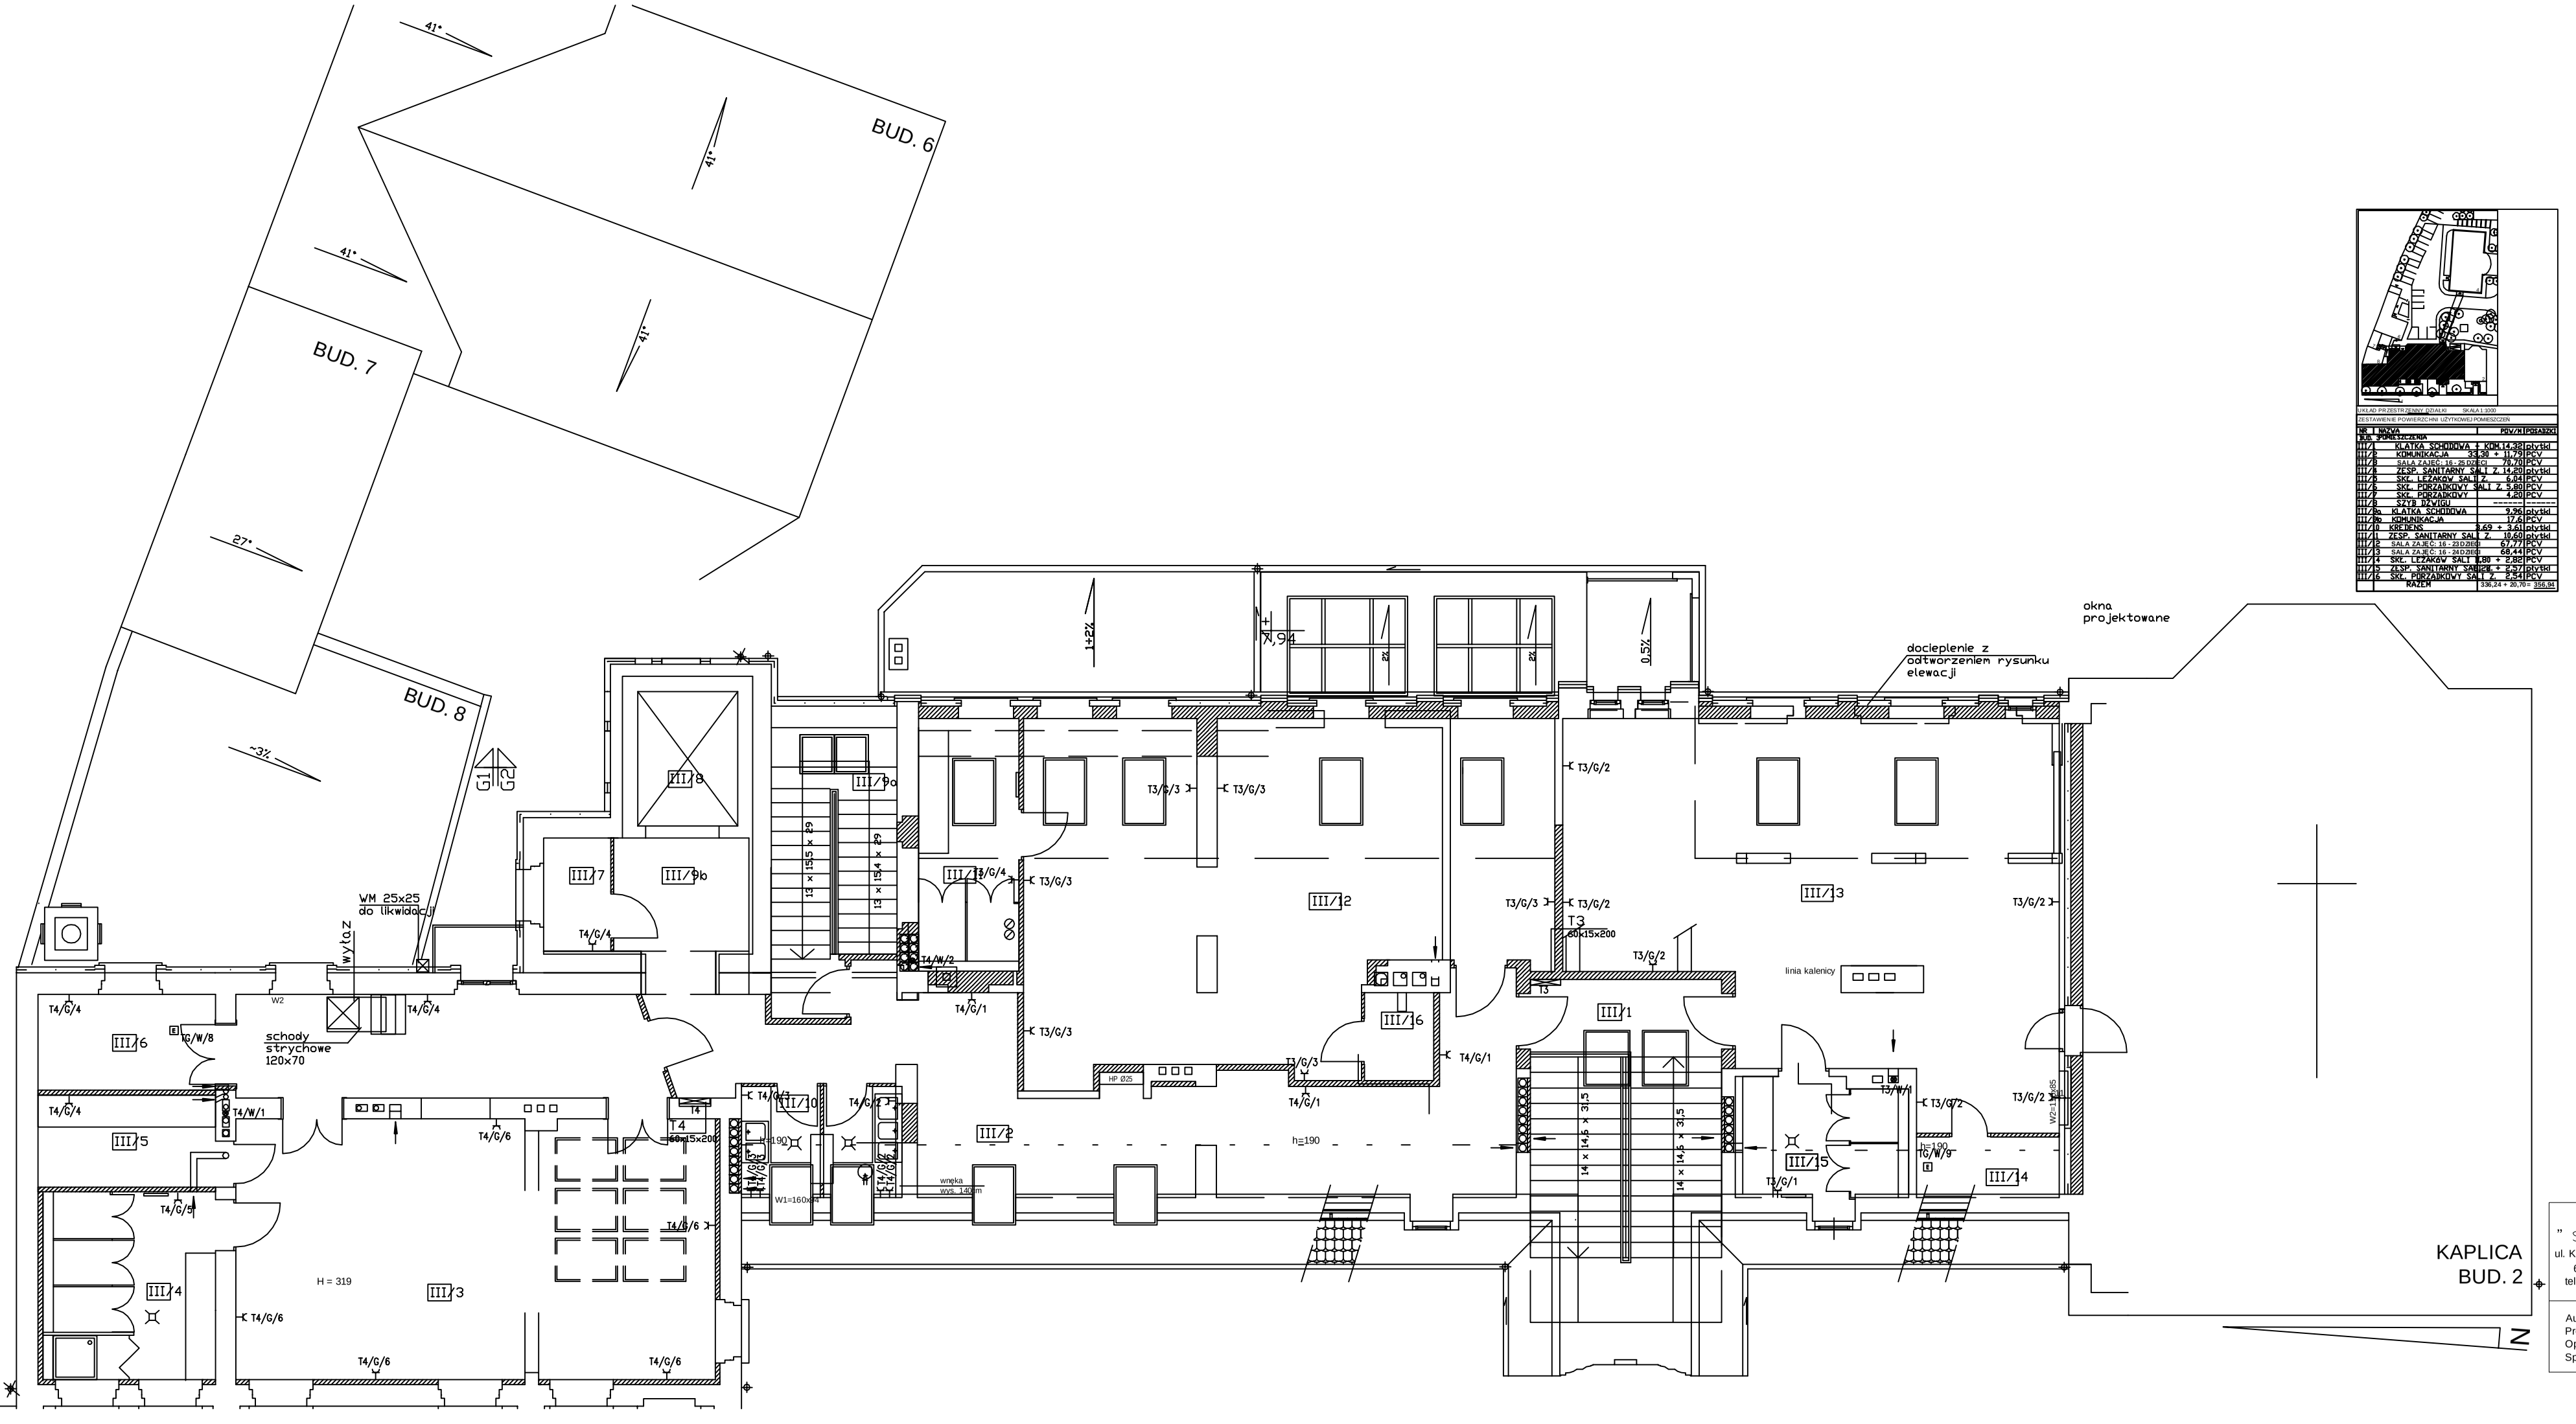

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE: ZAŁĄCZ. NR A.1.6.0/D

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ

NR I RZUT		RZUT/POWIERZ.
I/0	PIWNICZKI WEN	
III/1	KLATKA SCHODOWA 1	20K14,36[dydx]SH
III/2	KOMUNIKACJA	3,69 + 41,76[PCV]
III/3	SALA ZAJĘĆ III - 3KO[SH]	67,71[PCV]
III/4	ZESP. SANITARNY SALI 2	14,25[dydx]SH
III/5	SKŁ. UZYWKOW SALI	5,40[PCV]
III/6	SKŁ. PORZĄDKOWY SALI 2	5,40[PCV]
III/7	SKŁ. PORZĄDKOWY	5,40[PCV]
III/8	4+3 R DEWIZU	----
III/9a	KLATKA SCHODOWA	5,76[dydx]SH
III/9b	KOMUNIKACJA	17,61[PCV]
III/10	KRĘTKIE	3,69 + 3,61[dydx]SH
III/11	ZESP. SANITARNY SALI 2	17,60[dydx]SH
III/12	SALA ZAJĘĆ III - 2KO[SH]	67,71[PCV]
III/13	SALA ZAJĘĆ III - 3KO[SH]	68,44[PCV]
III/14	SKŁ. UZYWKOW SALI	2,85 + 2,85[PCV]
III/15	ZESP. SANITARNY SALI 2	14,25[dydx]SH
III/16	SKŁ. PORZĄDKOWY SALI 2	5,40[PCV]
	RAZEM	336,24 + 20,70 = 356,94

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

LEGENDA:

	Gniazdo 230V
	Gniazdo 400V
	Podłączenie urządzenia elektrycznego
	Wyłącznik p.poż.

" S T U D I O M "
ul. Królowej Jadwigi 48/2
61-872 POZNAŃ
tel. (0-61) 852-94-80

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/3, 11885, 1188/6
Przebudowa zespołu budynków pospitalnych na przedszkole

BUDYNEK NR 3, 8
KONDYGNACJA III
- INSTALACJA GN. WTYKOWYCH
Projekt adaptacji.

E	PW
1:100	10.2012
	7/E

Autor:
Projektant: Upr. nr 899/86/Lo
Opracowanie:
Sprawdzający: Upr. nr 820/86/Lo

Arch. M. Maleszka
inż. Zenon Pindara
mgr inż. Leszek Pianka
inż. Kazimierz Pawlicki