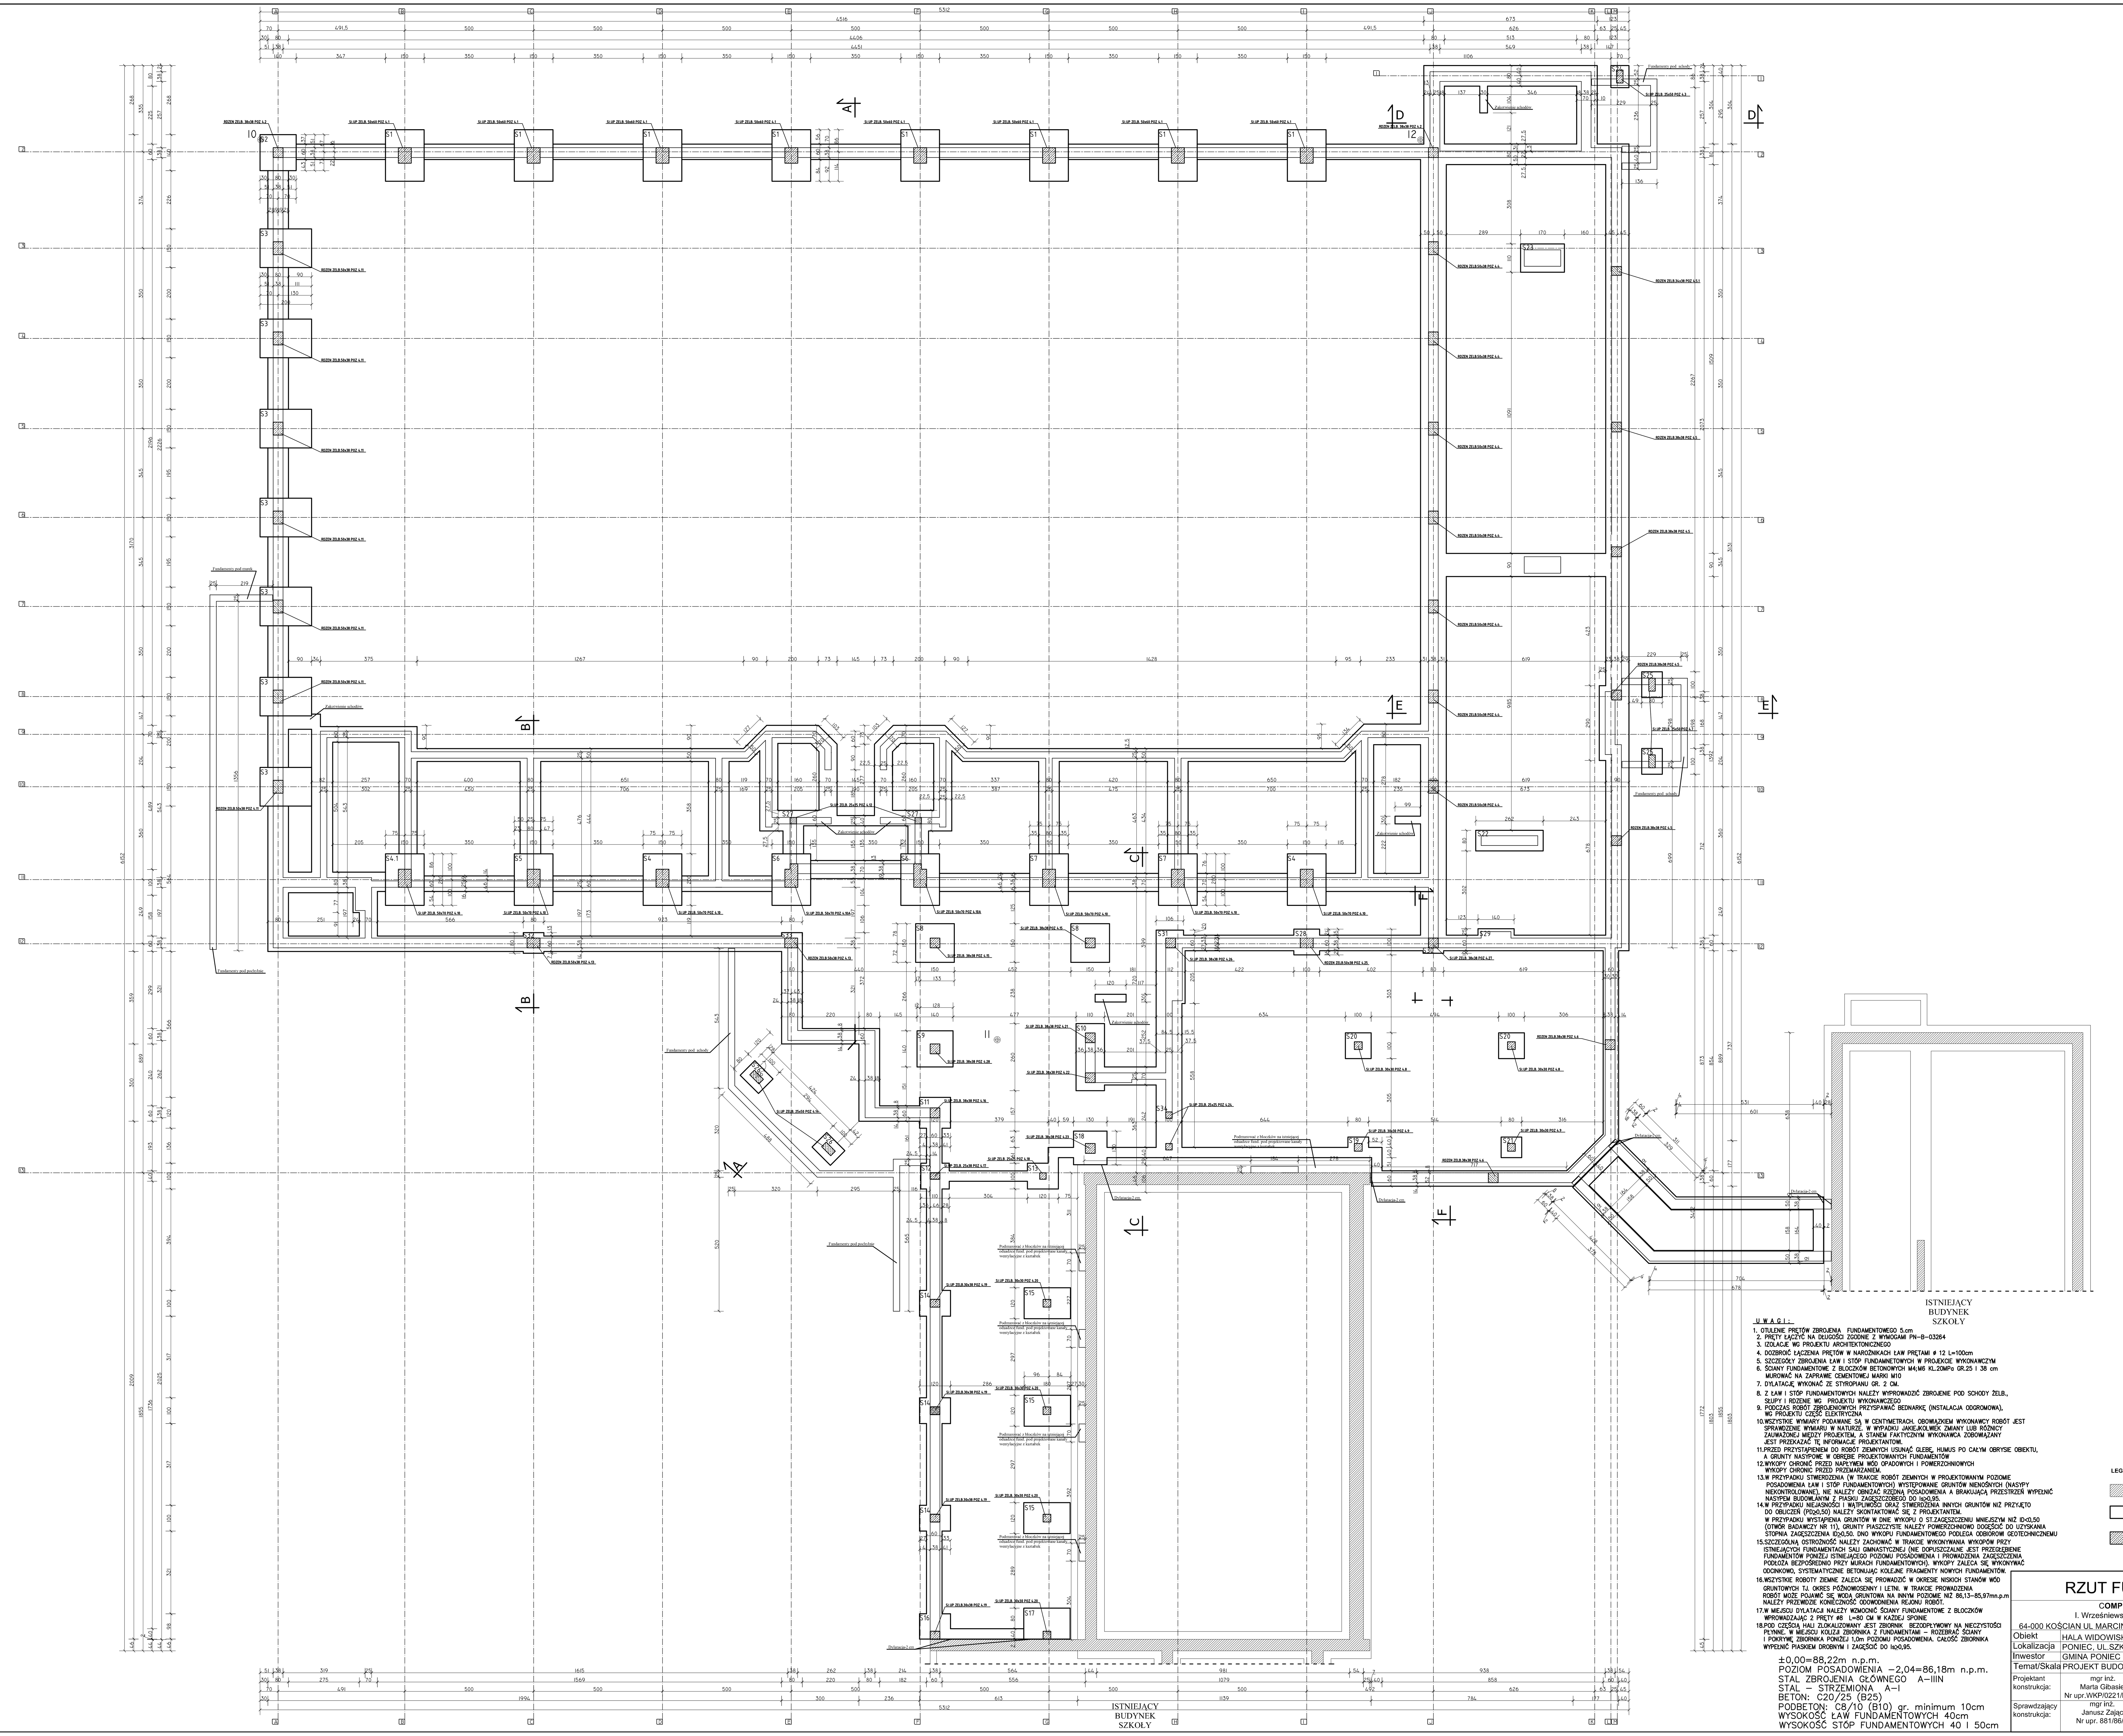

U W A G I :

1. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA FUNDAMENTOWEGO 5.cm
2. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI ZGODNIE Z WYMOGAMI PN-B-03264
3. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
4. DOZBROIĆ ŁĄCZENIA PRĘTÓW W NAROŻNIKACH ŁAW PRĘTAMI ø 12 L=100cm
5. SZCZEGÓŁY ZBROJENIA ŁAW I STÓP FUNDAMNETOWYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
6. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M4;M6 KL.20MPa GR.25 I 38 cm MUROWAĆ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI M10
7. DYLATACJĘ WYKONAĆ ZE STYROPIANU GR. 2 CM.
8. Z ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYPROWADZIĆ ZBROJENIE POD SCHODY ŻELB., SŁUPY I RDZENIE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
9. PODCZAS ROBÓT ZBROJENIOWYCH PRZYSPAWAĆ BEDNARKĘ (INSTALACJA ODGROMOWA), WG PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
10. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJE PROJEKTANTOWI.
11. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH USUNĄĆ GLEBĘ, HUMUS PO CAŁYM OBRYSIE OBIEKTU, A GRUNTY NASYPOWE W OBRĘBIE PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW
12. WYKOPY CHRONIĆ PRZED NAPŁYWEM WÓD OPADOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH WYKOPY CHRONIC PRZED PRZEMARZANIEM.
13. W PRZYPADKU STWIERDZENIA (W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH) WYSTĘPOWANIE GRUNTÓW NIENOŚNYCH (NASYPY NIEKONTROLOWANE), NIE NALEŻY OBNIŻAĆ RZĘDNĄ POSADOWIENIA A BRAKUJĄCĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ NASYPEM BUDOWLANYM Z PIASKU ZAGĘSZCZOBEGO DO Is≥0,95.
14. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ORAZ STWIERDZENIA INNYCH GRUNTÓW NIŻ PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ (PD≥0,50) NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW W DNIE WYKOPU O ST.ZAGĘSZCZENIU MNIEJSZYM NIŻ ID<0,50 (OTWÓR BADAWCZY NR 11), GRUNTY PIASZCZYSTE NALEŻY POWIERZCHNIOWO DOGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA ID≥0,50. DNO WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PODLEGA ODBIOROWI GEOTECHNICZNEMU
15. SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NALEŻY ZACHOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW PRZY ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH SALI GIMNASTYCZNEJ (NIE DOPUSZCZALNE JEST PRZEGŁĘBIENIE FUNDAMENTÓW PONIŻEJ ISTNIEJĄCEGO POZIOMU POSADOWIENIA I PROWADZENIA ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA BEZPOŚREDNIO PRZY MURACH FUNDAMENTOWYCH). WYKOPY ZALECA SIĘ WYKONYWAĆ ODCINKOWO, SYSTEMATYCZNIE BETONUJĄC KOLEJNE FRAGMENTY NOWYCH FUNDAMENTÓW.
16. WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE ZALECA SIĘ PROWADZIĆ W OKRESIE NISKICH STANÓW WÓD GRUNTOWYCH TJ. OKRES PÓŹNOWIOSENNY I LETNI. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT MOŻE POJAWIĆ SIĘ WODA GRUNTOWA NA INNYM POZIOMIE NIŻ 86,13–85,97mn.p.m NALEŻY PRZEWIDZIE KONIECZNOŚĆ ODOWODNIENIA REJONU ROBÓT.
17. W MIEJSCU DYLATACJI NALEŻY WZMOCNIĆ ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW WPROWADZAJĄC 2 PRĘTY ø8 L=80 CM W KAŻDEJ SPOINIE
18. POD CZĘŚCIĄ HALI ZLOKALIZOWANY JEST ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE. W MIEJSCU KOLIZJI ZBIORNIKA Z FUNDAMENTAMI – ROZEBRAĆ ŚCIANY I POKRYWĘ ZBIORNIKA PONIŻEJ 1,0m POZIOMU POSADOWIENIA. CAŁOŚĆ ZBIORNIKA WYPEŁNIĆ PIASKIEM DROBNYM I ZAGĘŚCIĆ DO Is≥0,95.

±0,00=88,22m n.p.m.
POZIOM POSADOWIENIA –2,04=86,18m n.p.m.
STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A–IIIN
STAL – STRZEMIONA A–I
BETON: C20/25 (B25)
PODBETON: C8/10 (B10) gr. minimum 10cm
WYSOKOŚĆ ŁAW FUNDAMENTOWYCH 40cm
WYSOKOŚĆ STÓP FUNDAMENTOWYCH 40 I 50cm

LEGENDA:

- fundamenty istniejące
- fundamenty nowoprojektowe
- elementy żelbetowe

RZUT FUNDAMENTÓW

COMPLEX-PROJEKT
I. Wrześniewska & H. Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445; 446		
Inwestor	GMINA PONIEC		Nr rys. K-1
Temat/Skala	PROJEKT BUDOWLANY 1:100		
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marta Gibasiewicz Nr upr.WKP/0221/POOK/08	Data 06-2013	Podpis
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Janusz Zając Nr upr. 881/86/Lo	Data 06-2013	Podpis