STOPA ŻELB. S6 szt.2
SKALA 1:20

GEOMETRIA

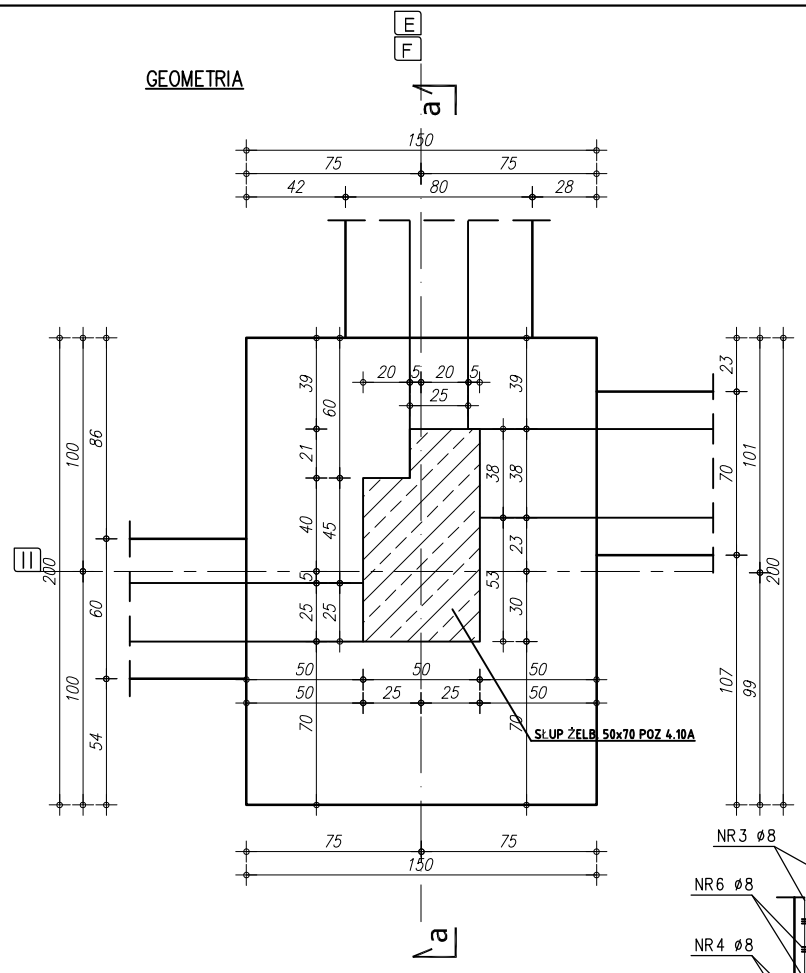

ZBROJENIE STOPY

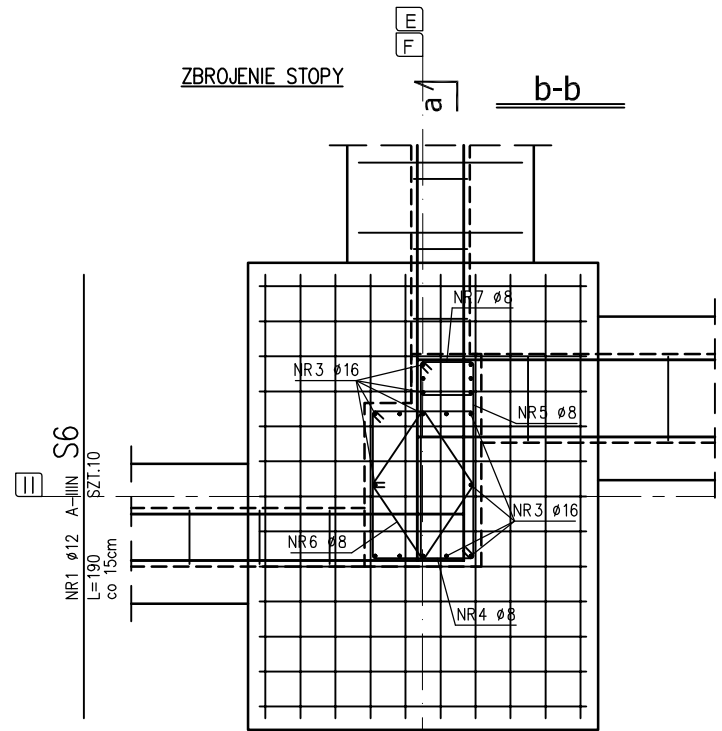

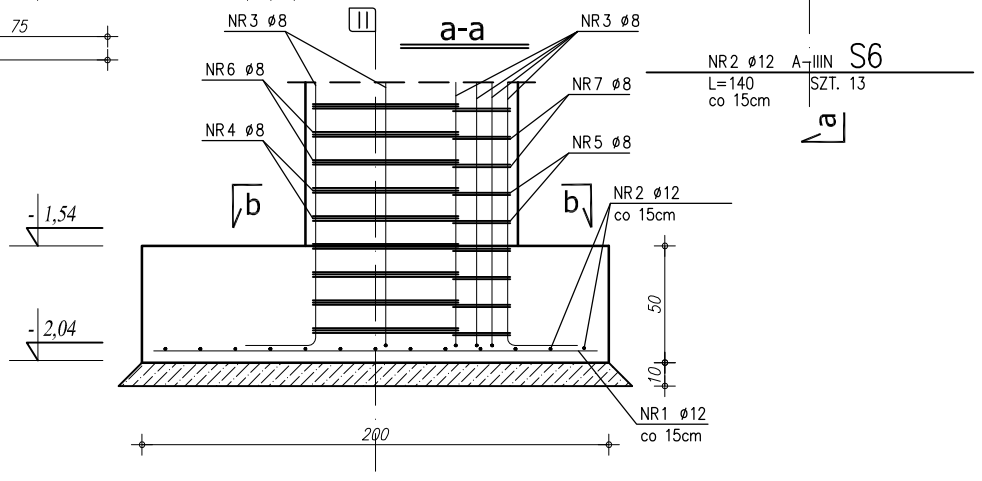

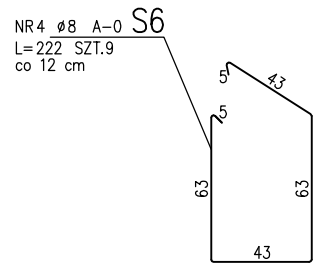



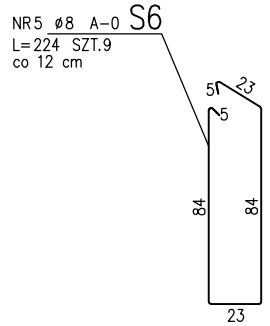



ZESTAWIENIE STALI

	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–0 ø8	A–IIIN ø12	A–IIIN ø16
STOPA	1	ø12 A–IIIN	190	10		19,00	
	2	ø12 A–IIIN	140	13		18,20	
	3	ø16 A–IIIN	150	18			27,00
	4	ø8 A–0	222	9	19,98		
	5	ø8 A–0	224	9	20,16		
	6	ø8 A–0	162	9	14,58		
	7	ø8 A–0	84	9	7,56		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					32,28	37,20	27,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,395	0,888	1,578
MASA [kg]					24,60	33,03	42,61
MASA OGÓŁEM [kg]					100,24		
WYKONAĆ: x 2					200,48		

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY PRĘTÓW PODANE SĄ W OSIACH PRĘTÓW



STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A-IIIN
STAL - STRZEMIONA A-0
BETON: C 20/25 (B25)
PODBETON: B10 gr. minimum 10 cm

UWAGI:

1. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA FUNDAMENTOWEGO 5.cm
2. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI ZGODNIE Z WYMOGAMI PN–B–03264
3. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
4. WYKOPY CHRONIĆ PRZED NAPŁYWEM WÓD OPADOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH
   WYKOPY CHRONIC PRZED PRZEMARZANIEM.
5. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ORAZ STWIERDZENIA INNYCH GRUNTÓW NIŻ PRZYJĘTO
   DO OBLICZEŃ (PD>0,50) NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
   W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW W DNIE WYKOPU O ST.ZAGĘSZCZENIU MNIEJSZYM NIŻ ID<0,50
   (OTWÓR BADAWCZY NR 11), GRUNTY PIASZCZYSTE NALEŻY POWIERZCHNIOWO DOGĘŚCIĆ DO
   UZYSKANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA ID>0,50. DNO WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PODLEGA ODBIOROWI GEOTECHNICZNEMU
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA (W TRAKCIE ROBÓT ZIEMNYCH W PROJEKTOWANYM POZIOMIE
   POSADOWIENIA ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH) WYSTĘPOWANIE GRUNTÓW NIENOŚNYCH (NASYPY
   NIEKONTROLOWANE), NIE NALEŻY OBNIŻAĆ RZĘDNĄ POSADOWIENIA, A BRAKUJĄCĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ
   NASYPEM BUDOWLANYM Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO DO Id>0,95.
7. PODCZAS ROBÓT ZBROJENIOWYCH PRZYSPAWAĆ BEDNARKĘ (INSTALACJA ODGROMOWA), WG PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

RZUT FUNDAMENTÓW
STOPA ŻELBETOWA S6

COMPLEX-PROJEKT
I. Wrześniewska & H. Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445; 446		Nr rys.
Inwestor	GMINA PONIEC		K-10
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:20		
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Marta Gibasiewicz Nr upr.WKP/0221/POOK/08	Data 07-2013	Podpis
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Janusz Zając Nr upr. 881/86/Lo	Data 07-2013	Podpis