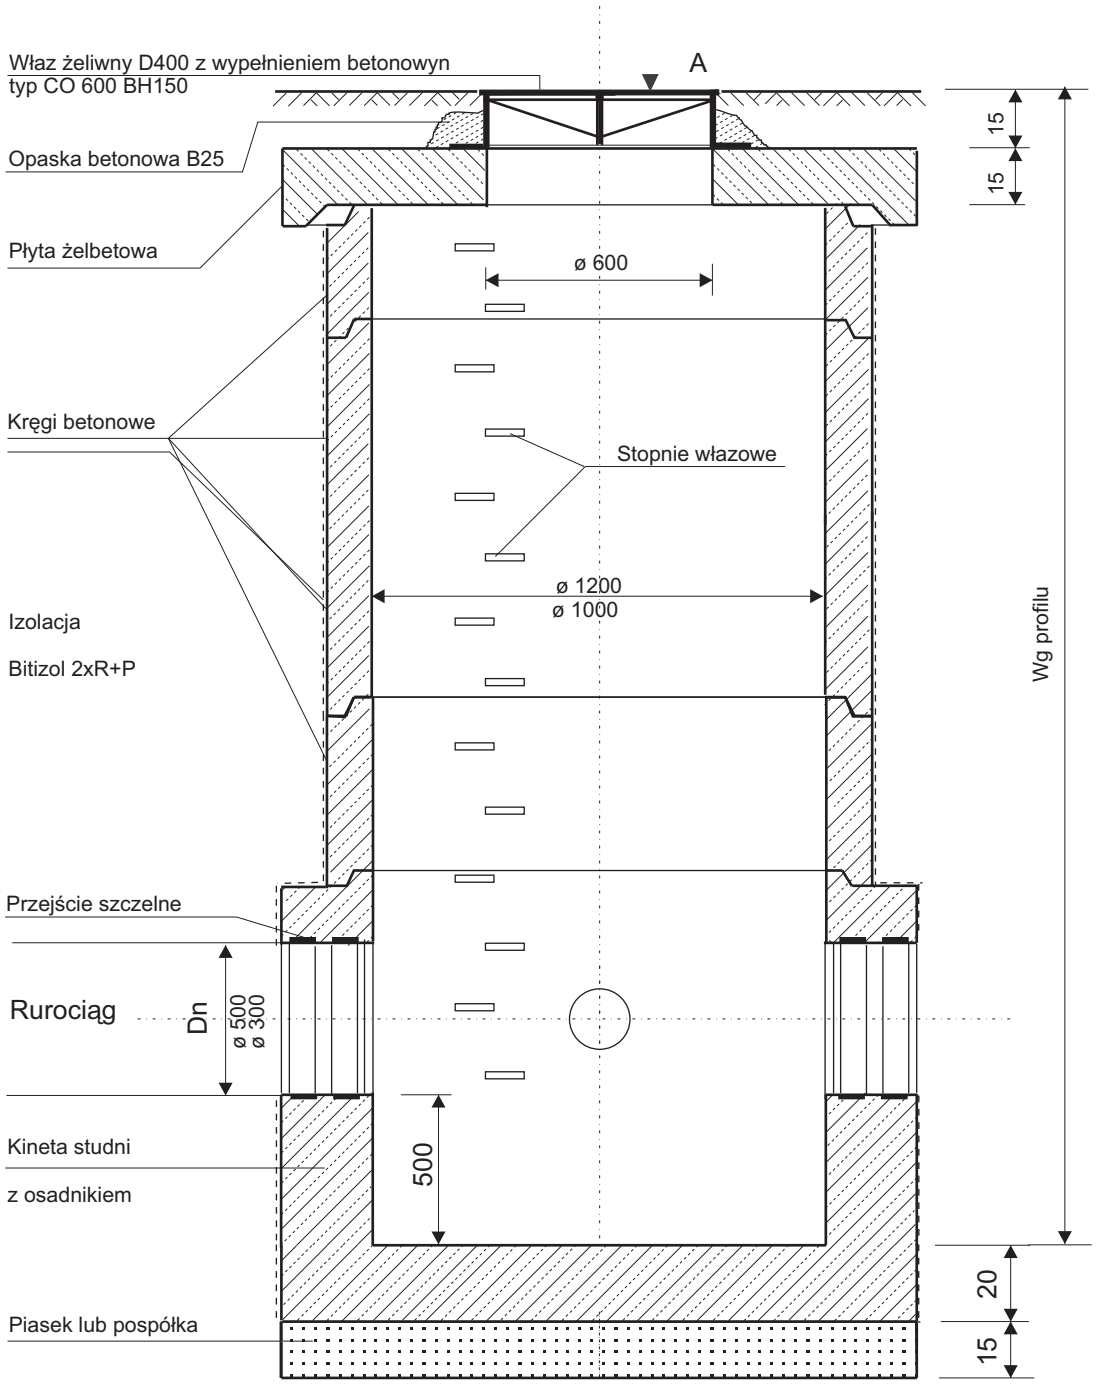

Uwaga! Wokół studni wykonać obsypkę piaskowo - żwirową zagęszczaną warstwami o grubości 30 cm
Zmiana głębokości studni przez dobór wysokości kinety, kręgów i stosowanie pierścieni dystansowych pod włazem
Zwięczenie studni można wykonać przez użycie zwężki betonowej

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO” Ul. Zofii Ryblewskiej - Cichońskiej 2b 63-900 Rawicz					
Nazwa zadania	Przebudowa ul. Kościuszki w Poniecu			Stadium	PB-PW
Adres obiektu	Poniec pow. Gostyński			Skala	1:20
Rysunek	Studnia z osadnikiem			Rysunek nr	11
	Kanalizacja deszczowa - przebudowa			Data oprac.	12.2013
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Kędziora	Instalacyjno inżynieryjna	Wodoc. Kanal.	1616/93/Lo	
Projektant	mgr inż. Mieczysław Olejniczak	Wodno melioracyjna		1242/89/Lo	