

Profil K-1, DN200, Rz.dna=90,70

Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70

Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70

Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70

Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70


Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70

Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70

Profil K-1, DN200, Rz.dna=91,70

Profil K-2

Podziałka 1:100/500

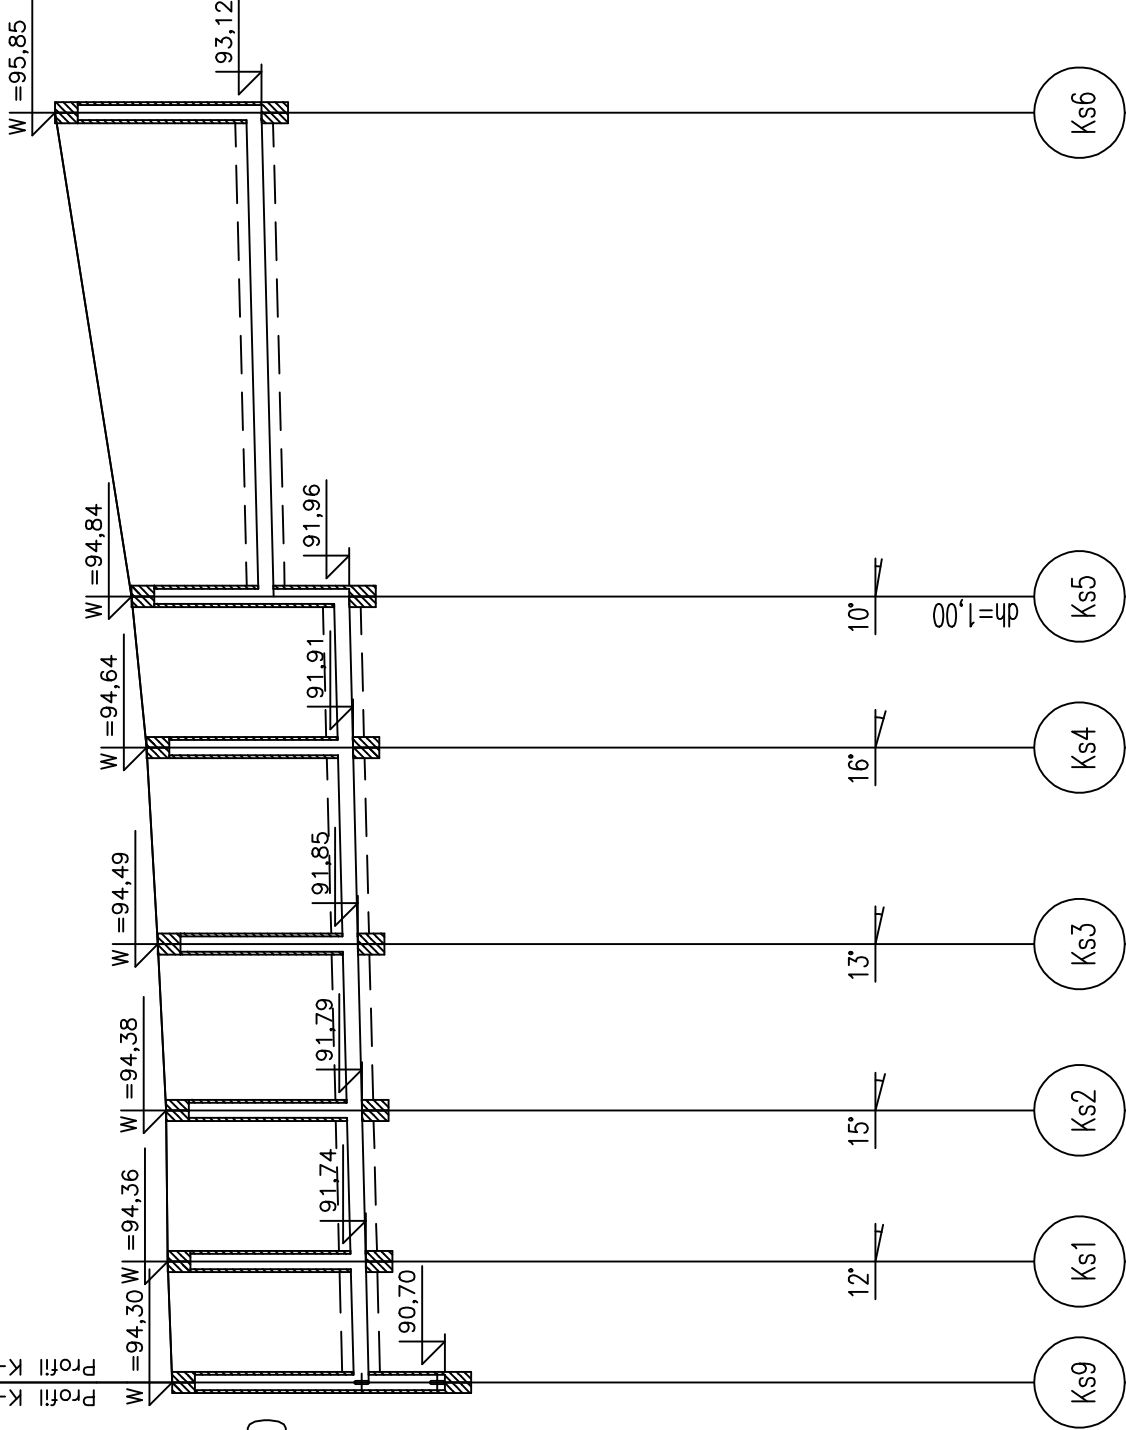

P.p. = 80,00

Rzędna istniejącego terenu	94,30	94,36	Ho=2,62	Ks1	12'	15'	13'	Ks3	16'	10'	Ks5	Hod=2,88	Hog=1,88	94,84	95,85	Ho=2,73	Ks6
Rzędna dna proj. kanału	91,70	91,74	94,38	94,36	91,79	94,38	94,49	94,64	91,91	91,96	92,96	93,12	95,85	94,84	95,85	94,84	95,85
Długość odcinka	8,00	10,00	10,00	11,00	13,00	10,00	10,00	32,00									
Proj. spadek kanału, odległość	L=84,00																
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200																
Hektometr i odległości	00	8,00	18,00	29,00	42,00	52,00	84,00										

Długość wszystkich przewodów: 84,0 [m]

1	Profil K-2	84,0	Ks9-Ks6
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły
Projektował inż.L.Przybylak	Sprawdził mgr inż.Witold Sobczak	Data 28.07.2021	Podziałka
Biuro projektów Lech Przybylak		Rysunek 4	
Uzbrojenie terenu w sieci wod. kan. na osiedlu Berlinek III w Poniecu			